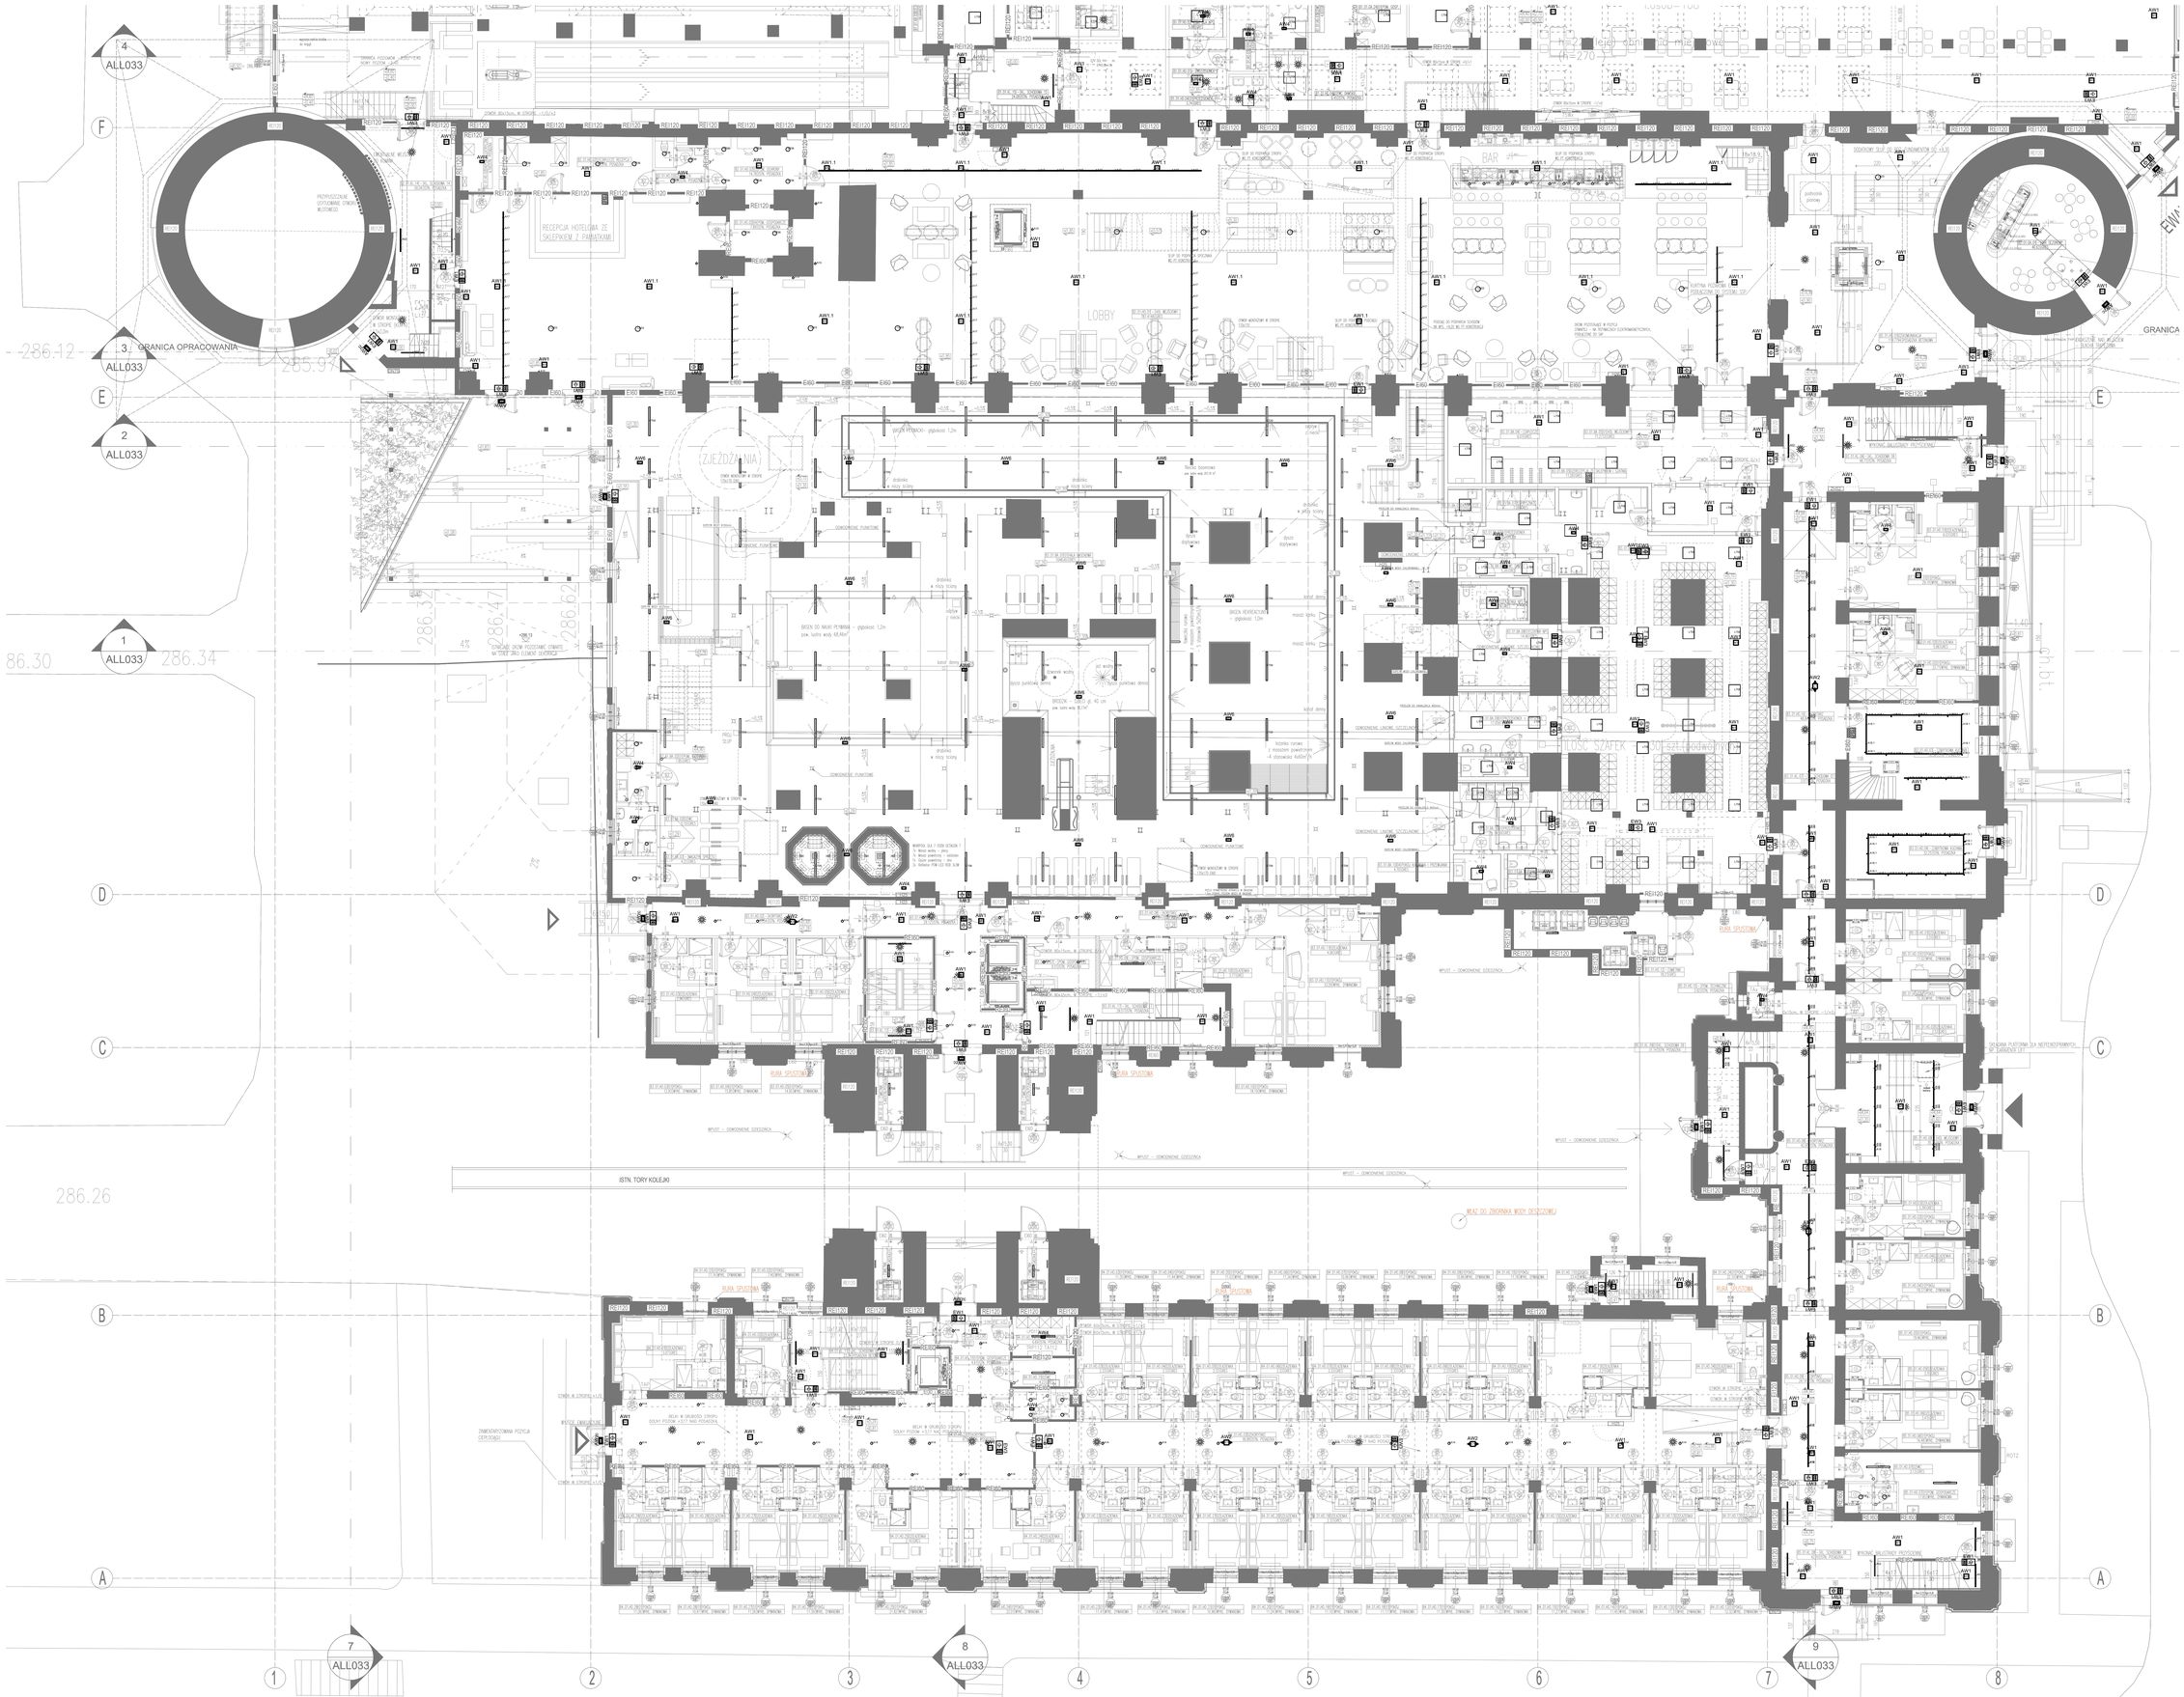

OZNACZENIA:

- ŚWIETLÓWKA (KINKIET)
- ŻYRANDOL
- OPRAWA HIGHBAY
- OPRAWA SPOT
- OPRAWA TECHNICZNA 2
- OPRAWA DOWNLIGHT
- OPRAWA PUNKTOWA DALI
- OPRAWA SPOT DALI
- OPRAWA RASTROWA
- OPRAWA TECHNICZNA (NT)
- OPRAWA TECHNICZNA (NT)
- OPRAWA PUNKTOWA
- OPRAWA PUNKTOWA
- OPRAWA SPOT
- OPRAWA SPIKOWA (OWS)
- OPRAWA TECHNICZNA (WT)
- OPRAWA DOWNLIGHT (FT)
- OPRAWA PUNKTOWA (OWS)
- OPRAWA LINIOWA (OWS)
- AW1 – OPRAWA ONTEC R W1
- AW1.1 – OPRAWA ONTEC R W5
- AW2 – OPRAWA ONTEC R C1
- AW3 – OPRAWA ONTEC R S1
- AW4 – OPRAWA ONTEC S20 MTW
- AW5 – OPRAWA ONTEC S C1
- AW6 – OPRAWA ONTEC S W5
- AW7 – OPRAWA ONTEC S30 M5
- AW8 – OPRAWA ONTEC S W1 GOLD
- EW1 – OPRAWA ONTEC N W1
- EW2 – OPRAWA ONTEC S W1 Z FLAGĄ
- EW4 – OPRAWA ONTEC G
- – GNIAZDNIK 1-BIEGUNOWY, 16A, SZCZELINY
- – GNIAZDNIK SCHUKO/PC, 16A, SZCZELINY
- – GNIAZDNIK KRZYŻOWY, 16A, SZCZELINY
- – GNIAZDNIK PODWÓJNY, 16A,
- – GNIAZDNIK SCHUKO/PC PODWÓJNY, 16A, SZCZELINY
- – CZUJNIK OBECNOŚCI 360°
- – PRZYCISK

UWAGI:
OŚWIETLENIE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJA WNĘTRZ.
OPRAWY WYKONANE W SUFICIE PODWIESZONYM WYPOSAŻYĆ W UCHWYTY DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO.
W PRZYPADKU MONTAŻU SUFITÓW PODWIESZANYCH PEWNYCH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ OTWORY REWIZYJNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
SPOSÓB ZASILANIA PASKÓW LED I LOKALIZACJE ZASILACZY POTWIERDZIĆ Z DOSTAWCĄ OŚWIETLENIA.

Inwestor	„ARCHE" S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl
Pracownia projektowa	BULAK Sp. z o.o. ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308 04-392 Warszawa bulakprojekt@bulakprojekt.pl
Inwestycja	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawienniczej, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj. usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawienniczej, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"
Adres	Rozgrywiena 34, 41-907 Bytom Działki ew. nr: 17/978, 17/909, 17/1249, 8705 obręb Szombierki
Projektant	mgr inż. Michał Moryc — MAZOWIECKA/7414
Współpraca	mgr inż. Jakub Kowalczyk mgr inż. Maciej Lewandowski mgr inż. Bogumił Błaszczyk inż. Michał Kolecluk
Sprawdzający	mgr inż. MARIUSZ BAGIŃSKI — 8/0001
Nazwa projektu	CZĘŚĆ POŁUDNIOWA - RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Specjalność	ELEKTRYCZNA
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
Data	2025-11-07
Skala	1:100
Rewizja	00
Numer projektu	2303-A-IE-P02-903