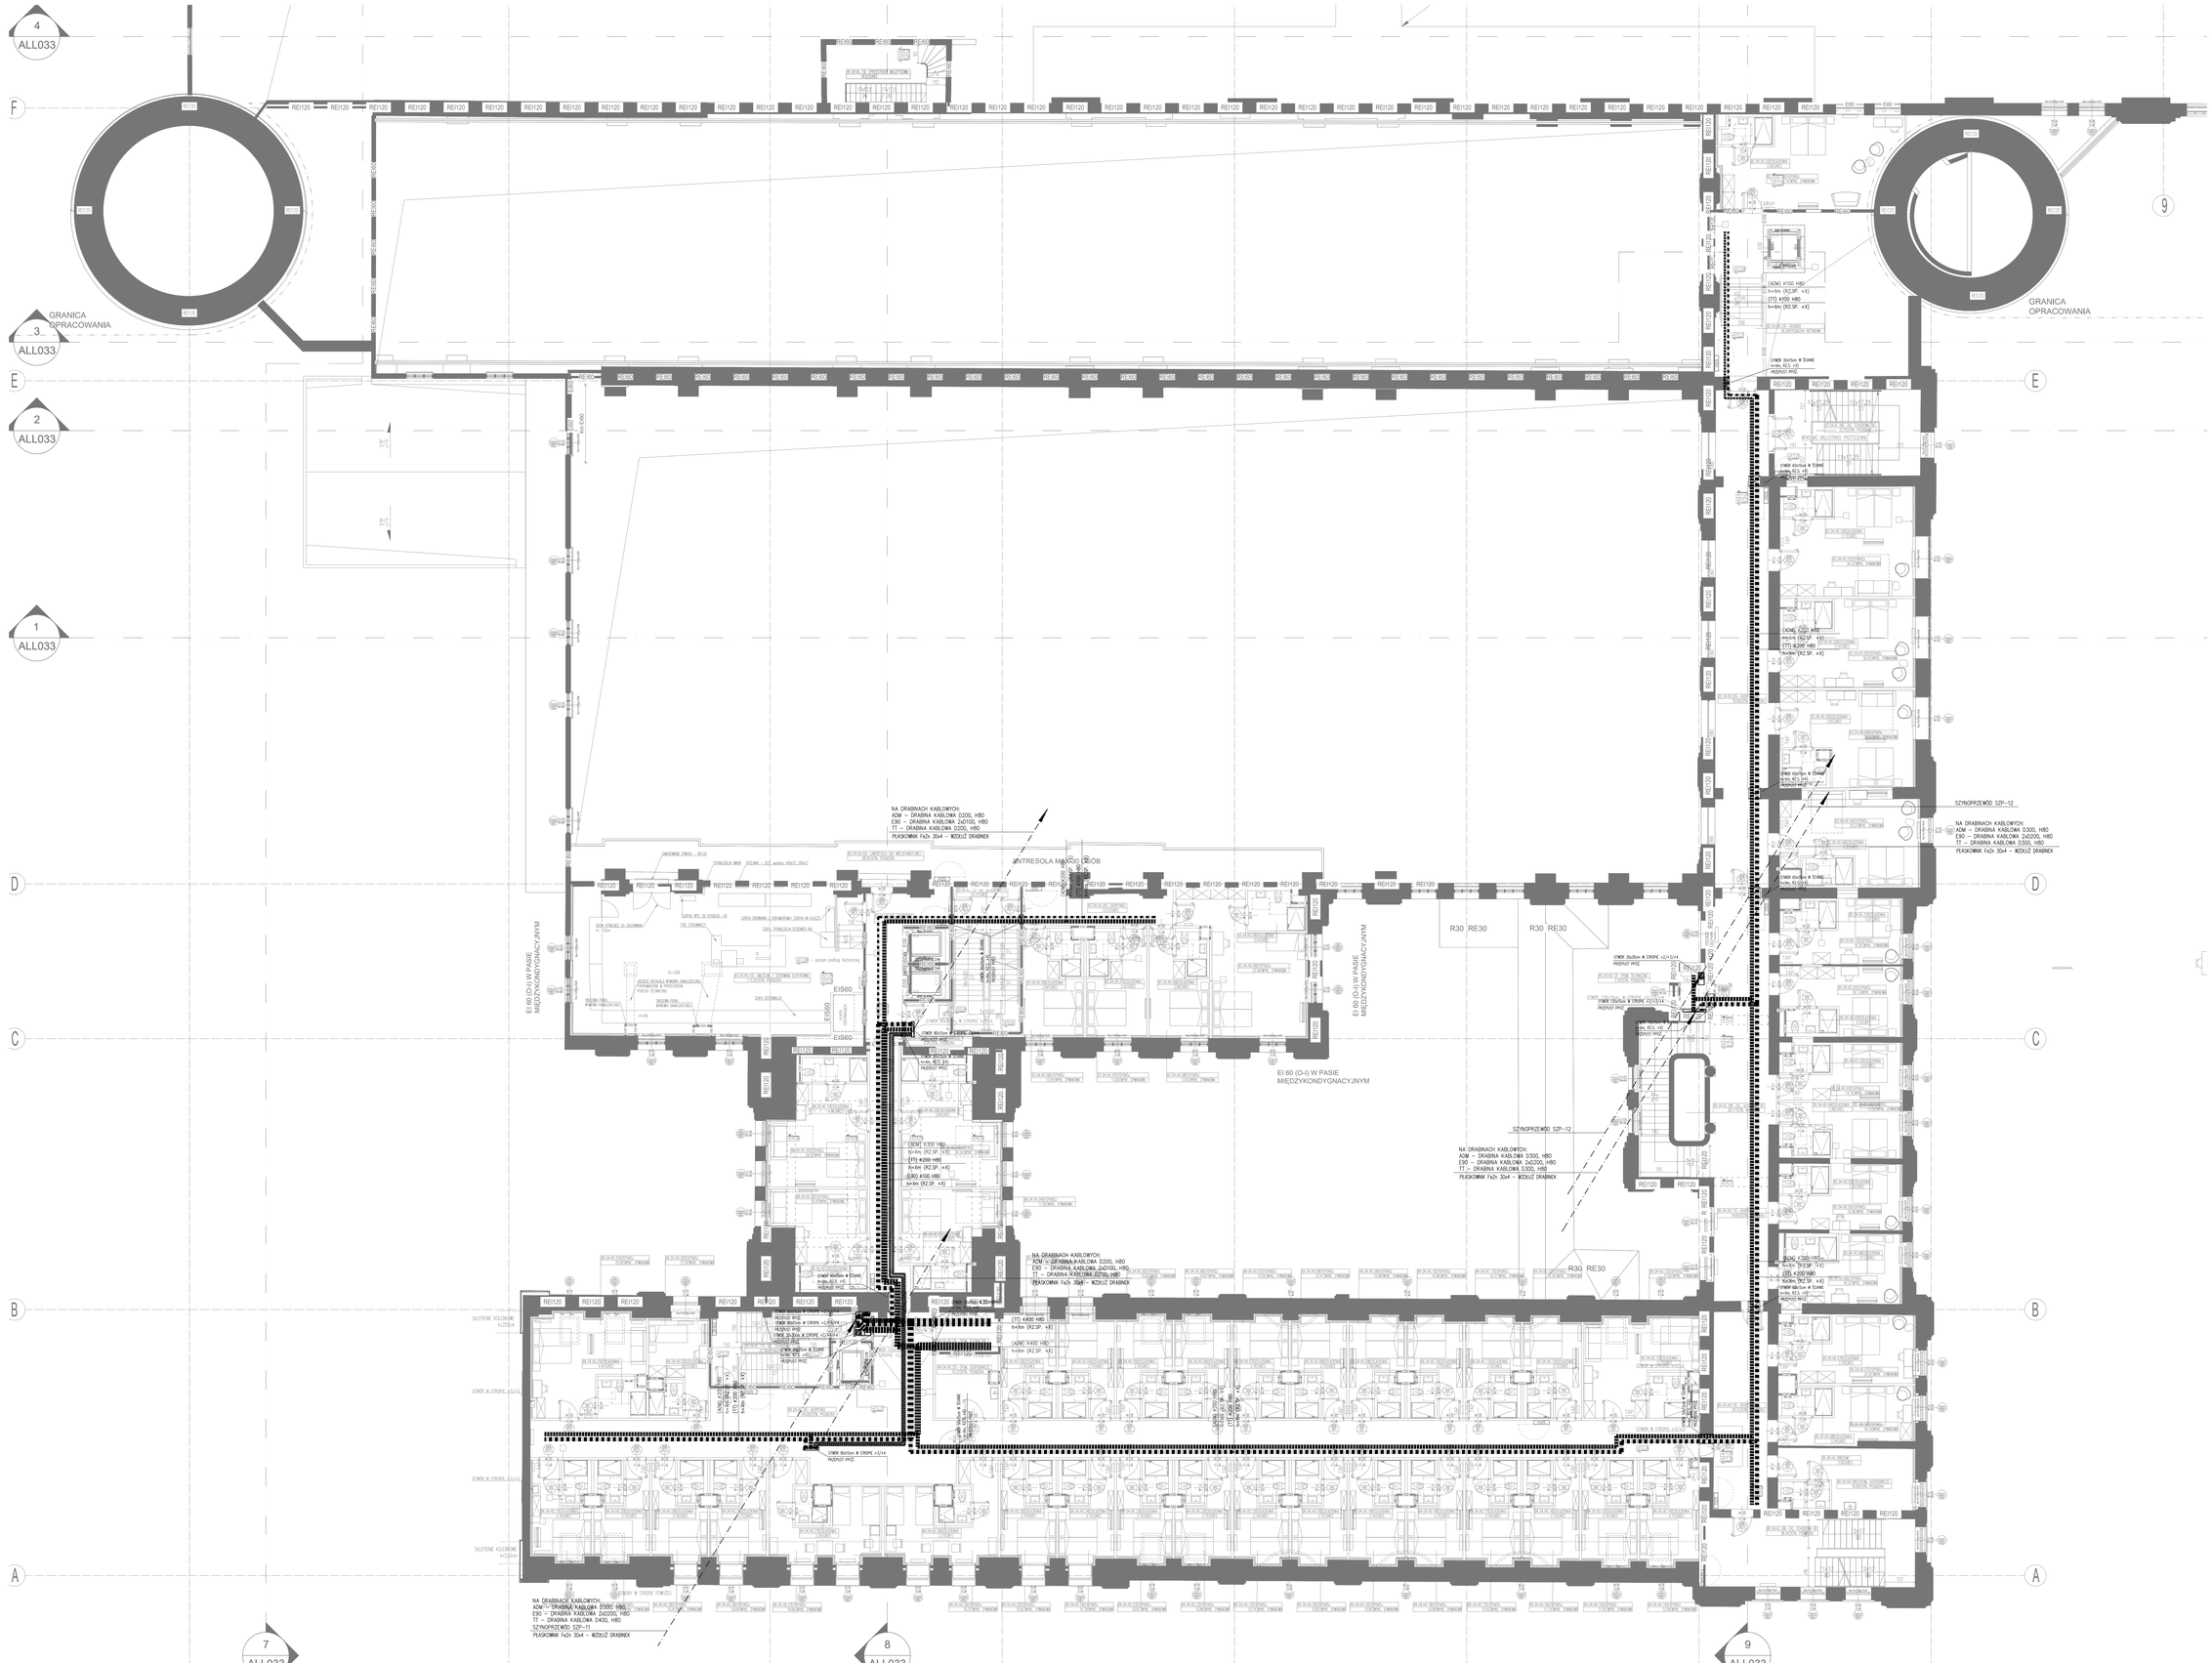


OZNACZENIA KORYT:
ADM – ODBIORY ADMINISTRACYJNE
TT – INSTALACJE TELETECHNICZNE
E90 – INSTALACJE POŻAROWE (KORYTA E90)

UWAGA:
ODEK KORYTA NALEŻY UKŁADAĆ PŁASKOWNIK Fe2x 30x4mm.

ROZSZERZENIE (DP2) KORYTA KABLOWEGO
SZEROKOŚĆ KORYTA KABLOWEGO (D) / DRABINY KABLOWEJ (D)
WYSOKOŚĆ KORYTA KABLOWEGO

(ADM) K100 H80
WYSOKOŚĆ RÓŻNICOWA WYKOŃCZONEJ POSADZKI
RÓŻNICA SPODU WYSOKOŚCI
RÓŻNICA WYSOKOŚCI KORYTA KABLOWEGO
h=2,24m (RZ.SP. –0,59)
h=2,24m (RZ.SP. –0,59) – ZMIANA WYSOKOŚCI (RÓŻNICA KORYTA)
h=2,29m (RZ.SP. –0,57)

UWAGI:
ROWY SANITARNE I KANAŁY WENTYLACYJNE OBUDOWAĆ DO OSPORÓŻU
(GDZIE KABLE PRZECHODZĄ PRZEZ ROWY SANITARNE I KANAŁY WENTYLACYJNE OBUDOWAĆ DO OSPORÓŻU (