


WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

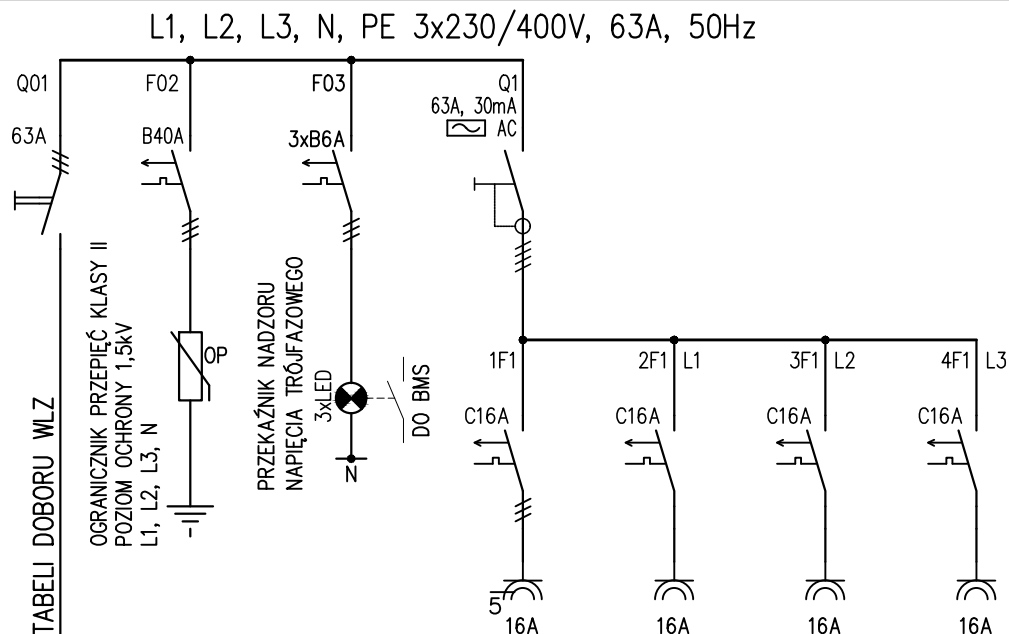

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

Pi= 20 kW
Pp= 20 kW
In=31 A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
ROZDZIELNICA WOLNOSTOJĄCA PRZENOŚNA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP44,
- STOPIEŃ OCHRONY IK10,
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANymi

NR OBWODU	1F1	2F1	3F1	4F1
kW	-	-	-	-
OPIS:	GNIAZDO TRÓJFAZOWE 16A 5P WEWNĄTRZ SZAFKI	GNIAZDO JEDNOFAZOWE 16A 3P WEWNĄTRZ SZAFKI	GNIAZDO JEDNOFAZOWE 16A 3P WEWNĄTRZ SZAFKI	GNIAZDO JEDNOFAZOWE 16A 3P WEWNĄTRZ SZAFKI

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. B1/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej i północnej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe i usługowe towarzyszące fundacji, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia, nauki i oświaty, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
ZŁĄCZE EVENTOWE EVE4

OPRACOWANIE:
SKALA:
1:50

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-AF-IE-P09-604