


L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

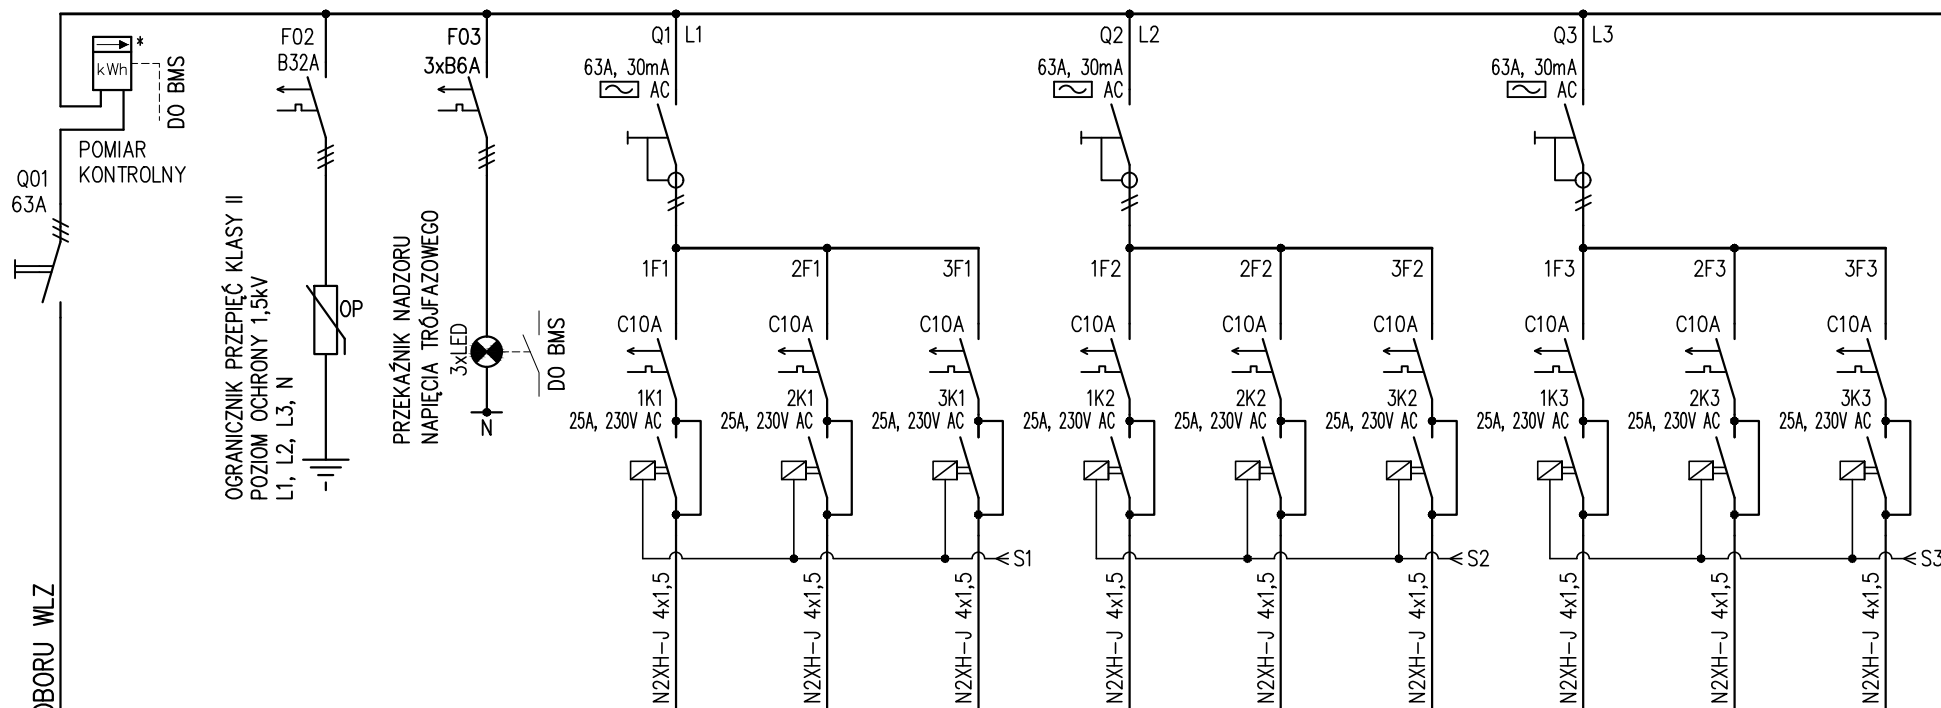

NR OBWODU	1F1	2F1	3F1	1F2	2F2	3F2	1F3	2F3	3F3
Pi [kW]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
OPIS	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. B1/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICZY COWORKINGOWEJ TCO CZ. 1

OPRACOWANIE:
SKALA:
—

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-A-IE-P09-340

