


L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

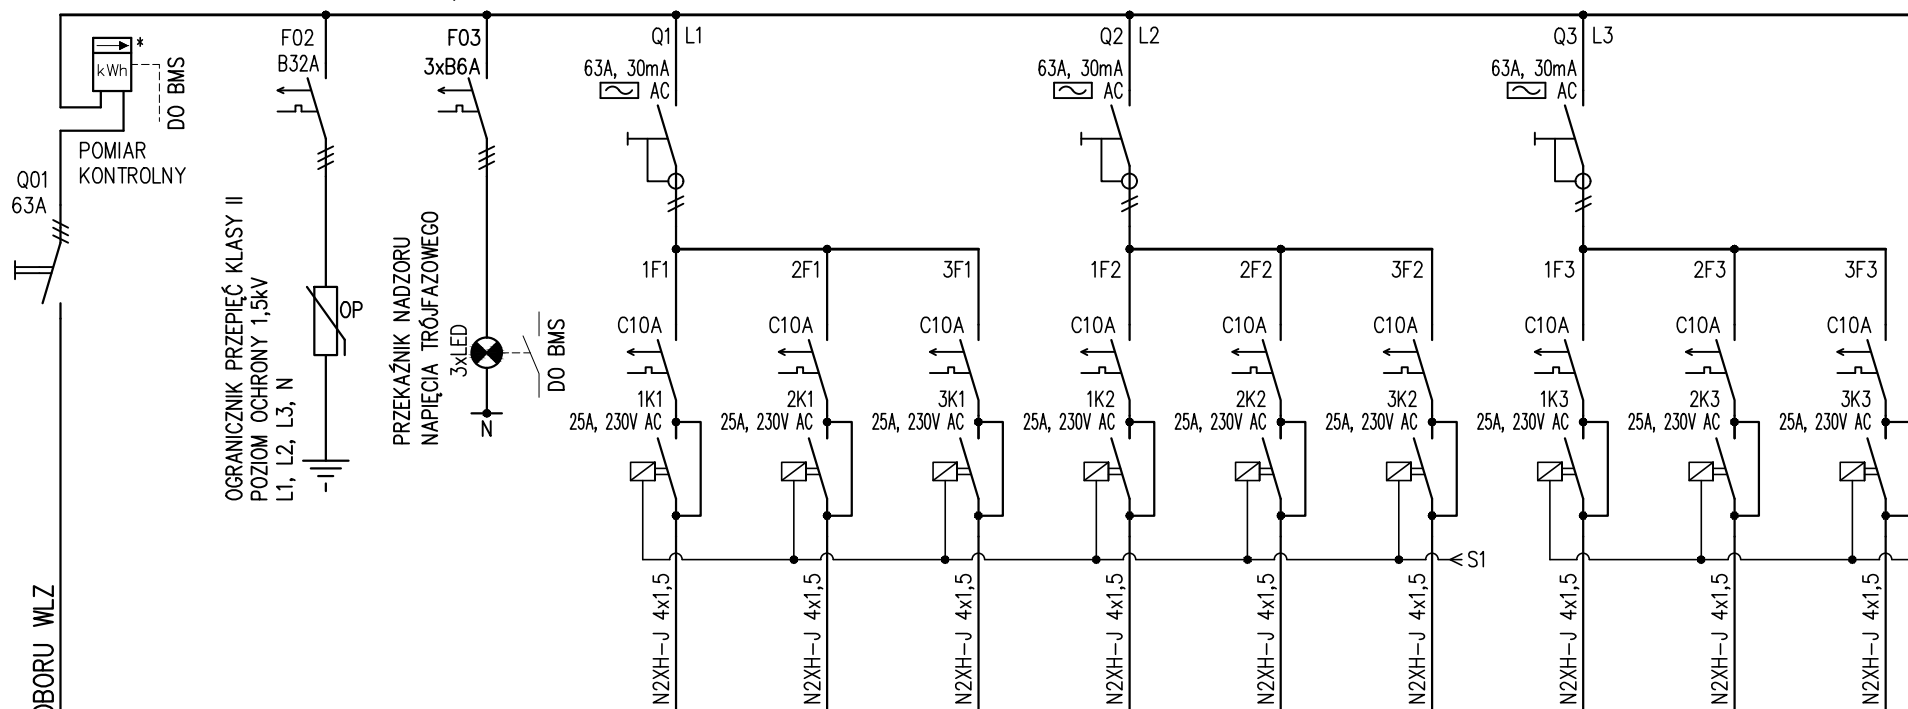

NR OBWODU	1F1	2F1	3F1	1F2	2F2	3F2	1F3	2F3	3F3
Pi [kW]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
OPIS	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWID. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biuro, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA SALI GIER TGZ CZ. 1

OPRACOWANIE:
SKALA:
—

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-F-IE-P09-462

