


L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

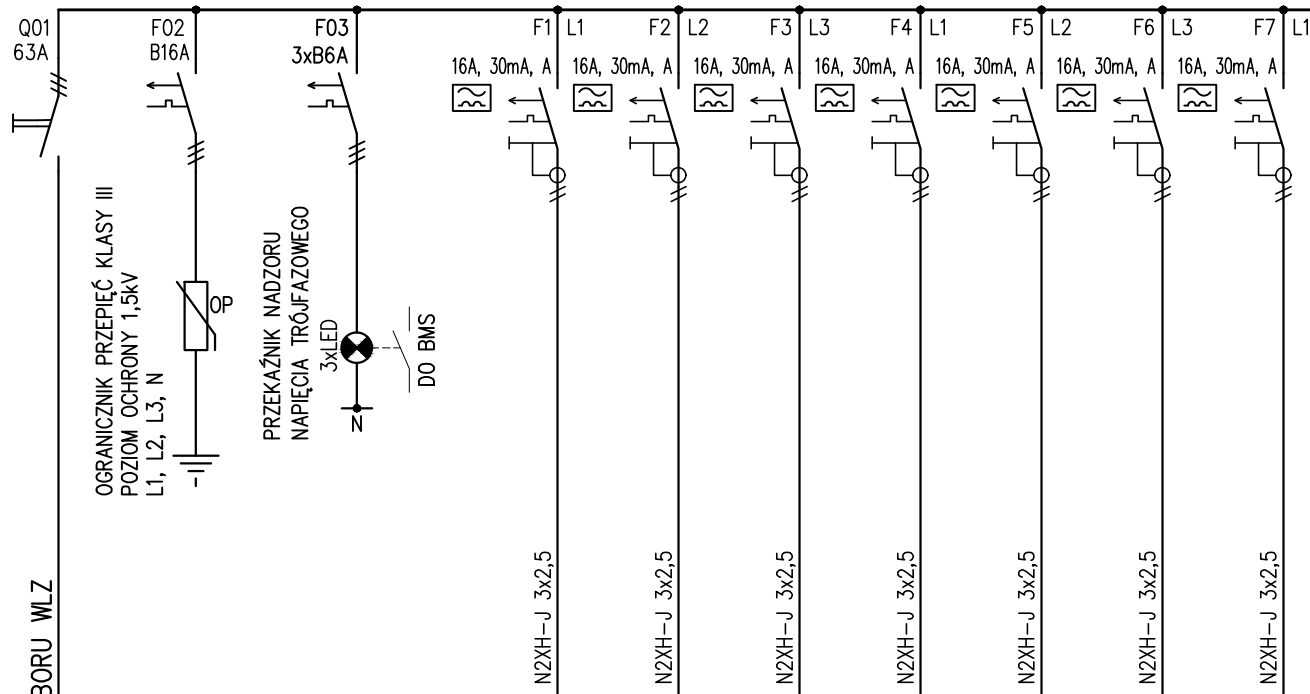

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	2,0	2,0	2,0	2,0	0,4	1,2	0,8
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY AUDIOWIZUALNEJ	ZASILANIE STEROWNIKÓW AV	ZASILANIE TELEWIZORÓW	ZASILANIE PROJEKTORA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE


TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK101 CZ.1

OPRACOWANIE:
SKALA:
—

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-A-IE-P09-513

A

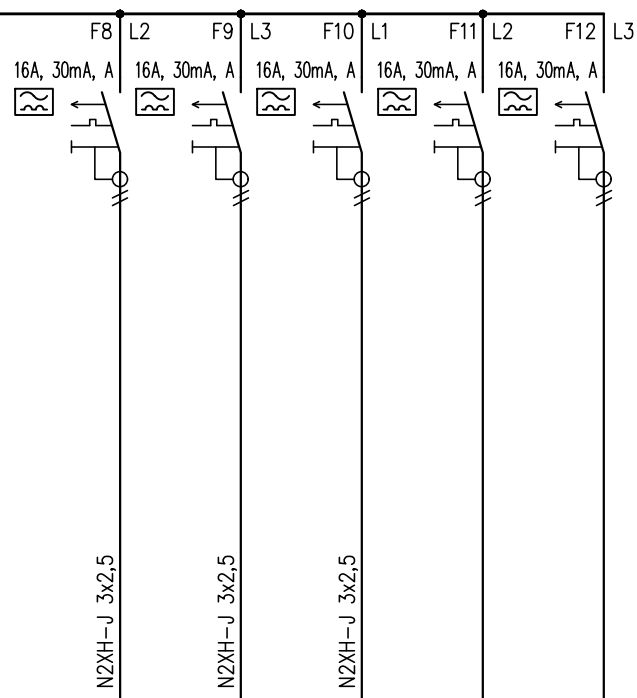

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

Pi=12kW
Pp=10kW
In= 15A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPŁYWY DO GÓRY
- 4x24 MODUŁÓW
(WxSxG: 545x755x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANymi

NR OBWODU	F8	F9	F10	F11	F12
Pi [kW]	0,4	0,6	0,2	-	-
OPIS	ZASILANIE KONTROLERA KD	ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	ROLETA AV	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14
SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”


FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK101 CZ.2

OPRACOWANIE:
SKALA:
-
DATA:
07.11.2025
NR RYS./REW.
2303-A-IE-P09-514

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

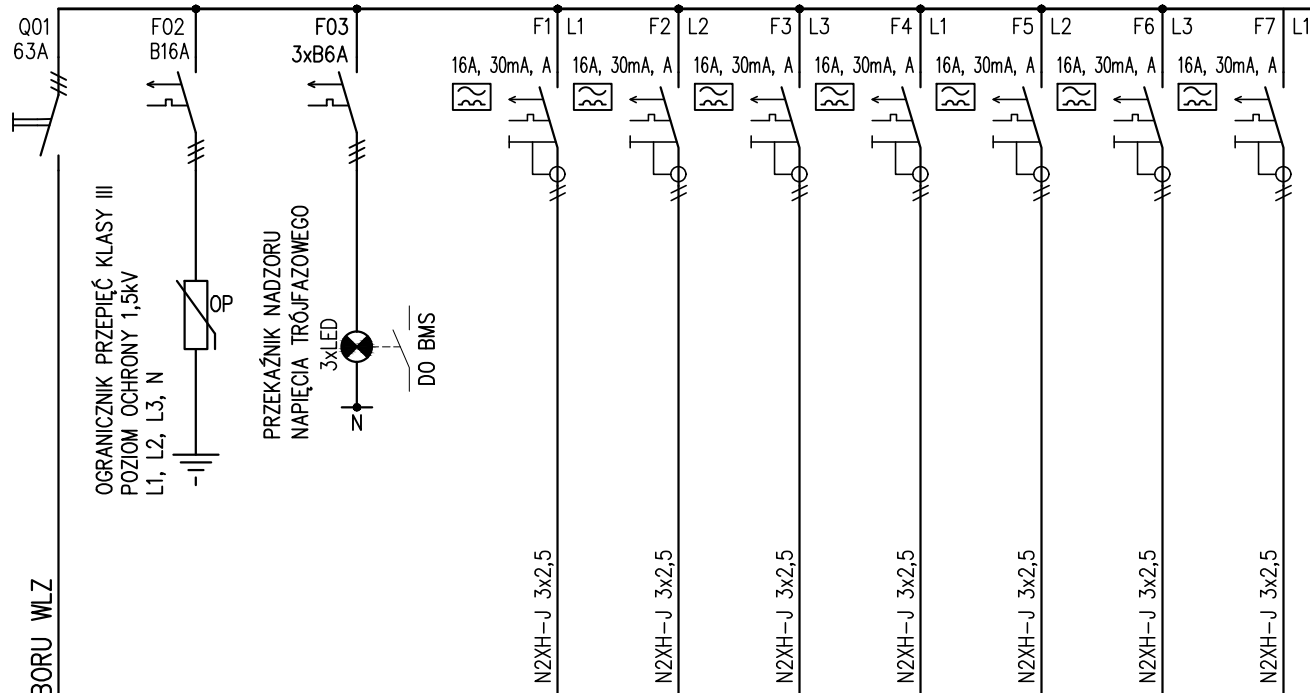

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	2,0	2,0	0,2	0,4	0,6	0,6	0,6
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE KONTROLERA KD	ZASILANIE KONTROLERA KD	ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE


TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK102 CZ.1

OPRACOWANIE:
SKALA:
—

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-A-IE-P09-515

A

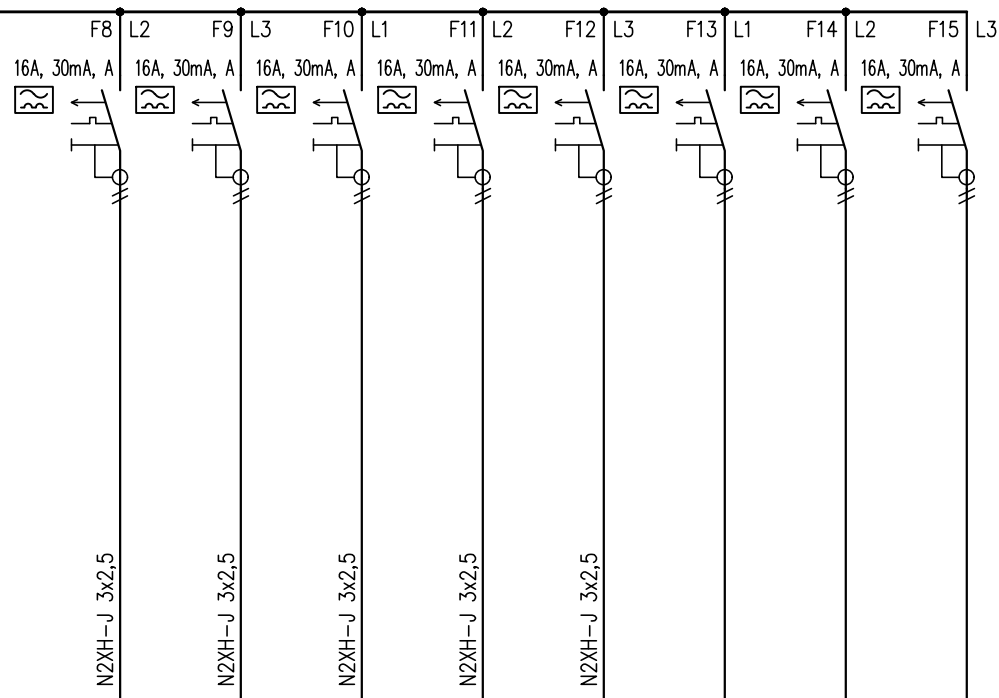

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

Pi=12kW
Pp=10kW
In= 15A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPŁYWY DO GÓRY
- 4x24 MODUŁÓW
(WxSxG: 545x755x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANymi

NR OBWODU	F8	F9	F10	F11	F12	F10	F11	F12
Pi [kW]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	-
OPIS	ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	REZERWA	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14
SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:
PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”


FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK102 CZ.2

OPRACOWANIE:
SKALA:
-
DATA:
07.11.2025
NR RYS./REW.
2303-A-IE-P09-516

WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

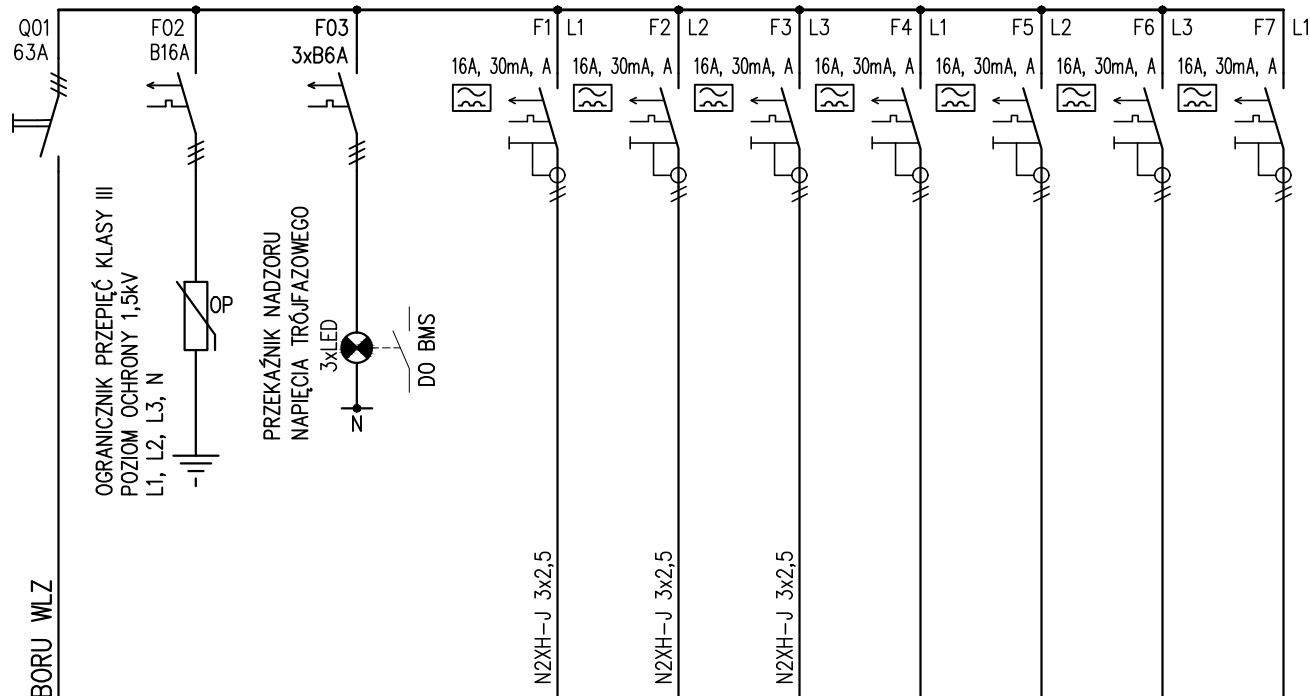

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

Pi=6kW
Pp=5kW
In= 8A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPLYWY DO GÓRY
- 6x12 MODUŁÓW
(WxSxG: 300x950x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANymi

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY AUDIOWIZUALNEJ	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK103


OPRACOWANIE:
SKALA:
-

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-A-IE-P09-517

WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

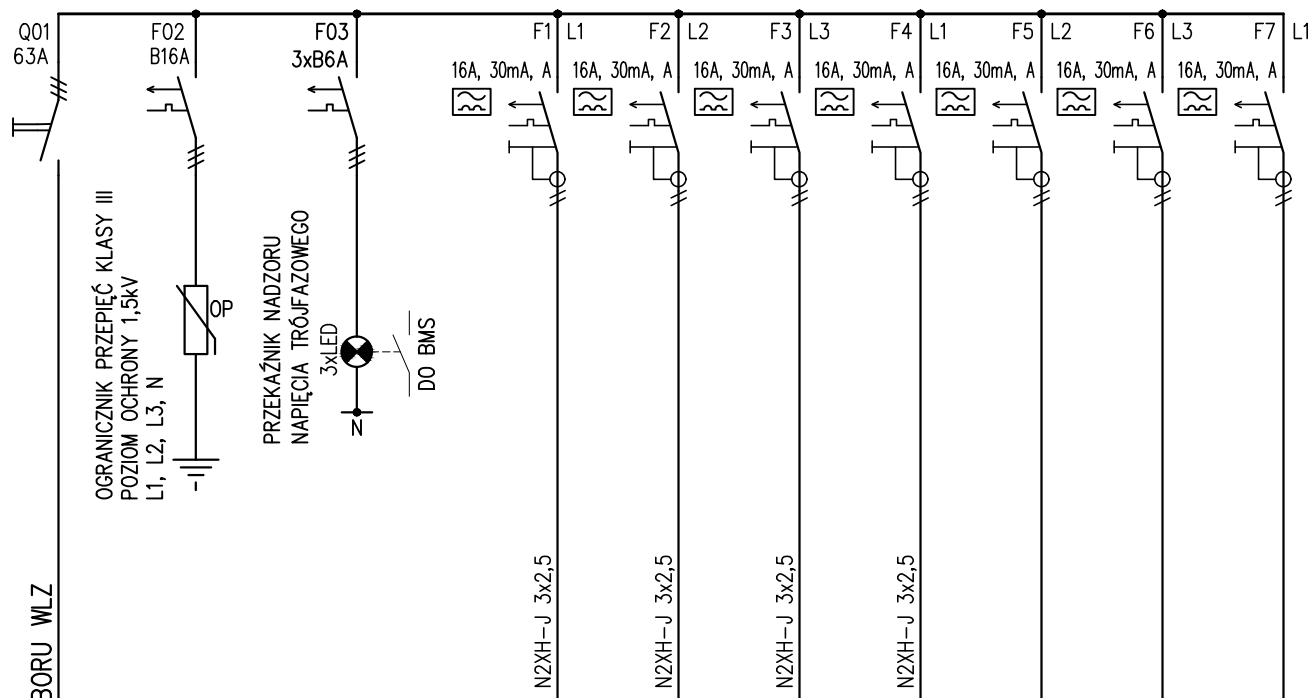

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

$P_i = 7 \text{ kW}$
 $P_p = 6 \text{ kW}$
 $I_n = 9 \text{ A}$


SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZCZWKAMI:
– STOPIEŃ OCHRONY IP30
– KLASA OCHRONNOŚCI II
– ZASILANIE OD DOŁU
– ODPŁYWY DO GÓRY
– 6x12 MODUŁÓW
(WxSxG: 300x950x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRECANYMI

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	2,0	2,0	2,0	0,4	–	–	–
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE KONTROLERA KD	REZERWA	REZERWA	REZERWA

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBJEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA KOMPUTEROWA TK111	OPRACOWANIE:	SKALA: —
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bt/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	NR RYS./REW. 2303-A-IE-P09-518

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

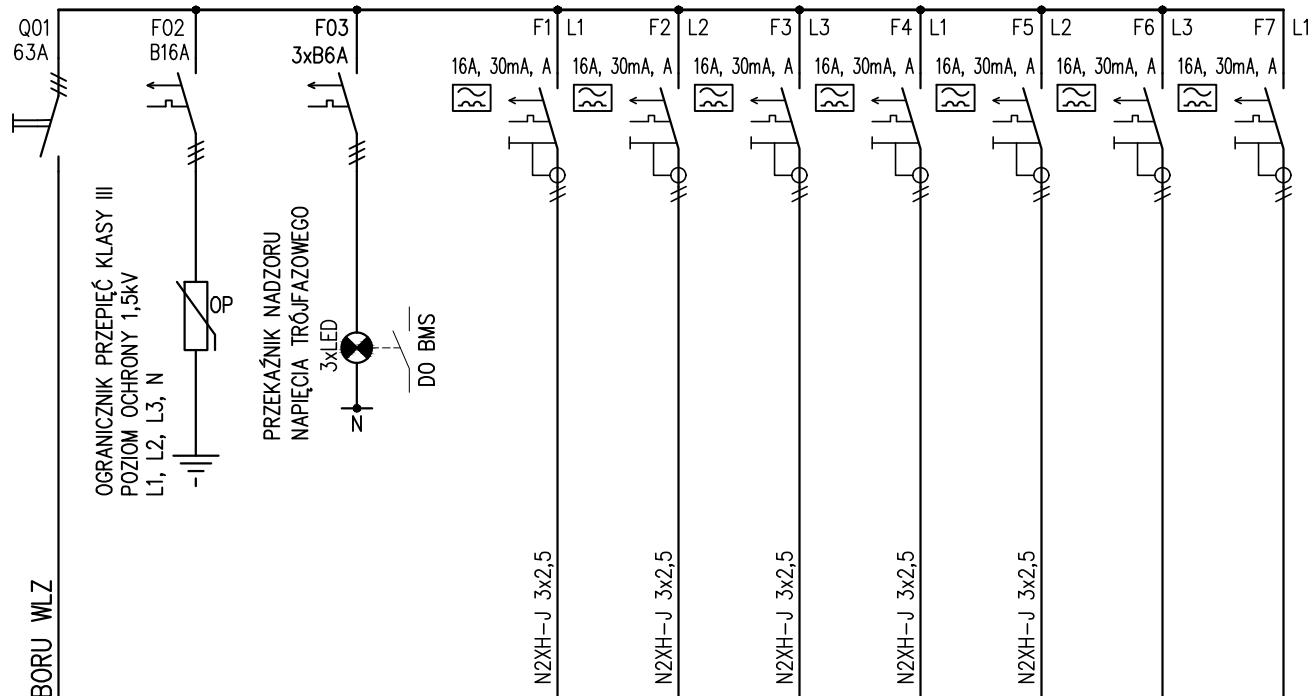

MOC ZAINSTALOWANA $P_i=3kW$
MOC PRZYŁĄCZENIOWA $P_p=2kW$
PRĄD ZNAMIONOWY $I_n=4A$

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPLYY DO GÓRY
- 6x12 MODUŁÓW
(WxSxG: 300x950x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANYMI

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	0,2	0,4	0,4	0,7	0,7	-	-
OPIS	ZASILANIE KONTROLERA KD	ZASILANIE KONTROLERA KD	ZASILANIE STEROWNIKA AV	RECEPCJA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	RECEPCJA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK112


OPRACOWANIE:
SKALA:
-

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-A-IE-P09-519

WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

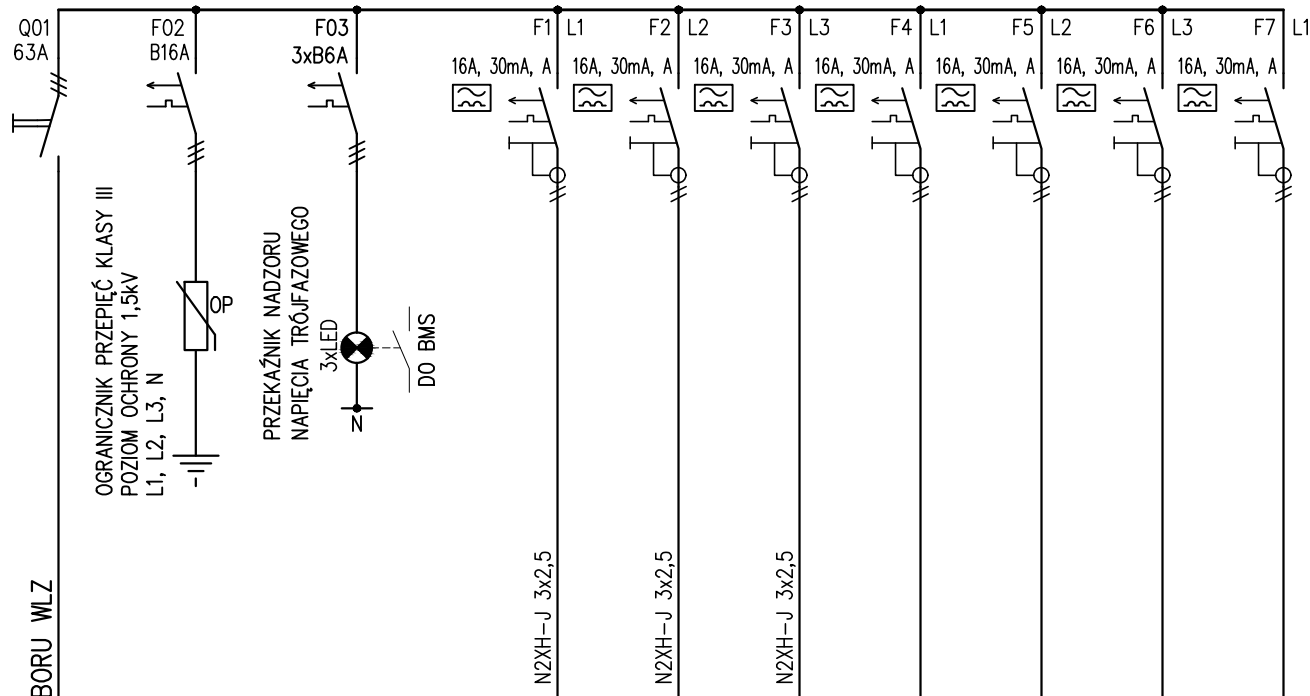

MOC ZAINSTALOWANA $P_i=3\text{kW}$
MOC PRZYŁĄCZENIOWA $P_p=2\text{kW}$
PRĄD ZNAMIONOWY $I_n=4\text{A}$

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPLYY DO GÓRY
- 6x12 MODUŁÓW
(WxSxG: 300x950x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANYMI

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	0,5	0,5	0,4	-	-	-	-
OPIS	PUNKT POS ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	PUNKT POS ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	ZASILANIE STEROWNIKA AV	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE


TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK113

OPRACOWANIE:
SKALA:
-

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-A-IE-P09-520

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

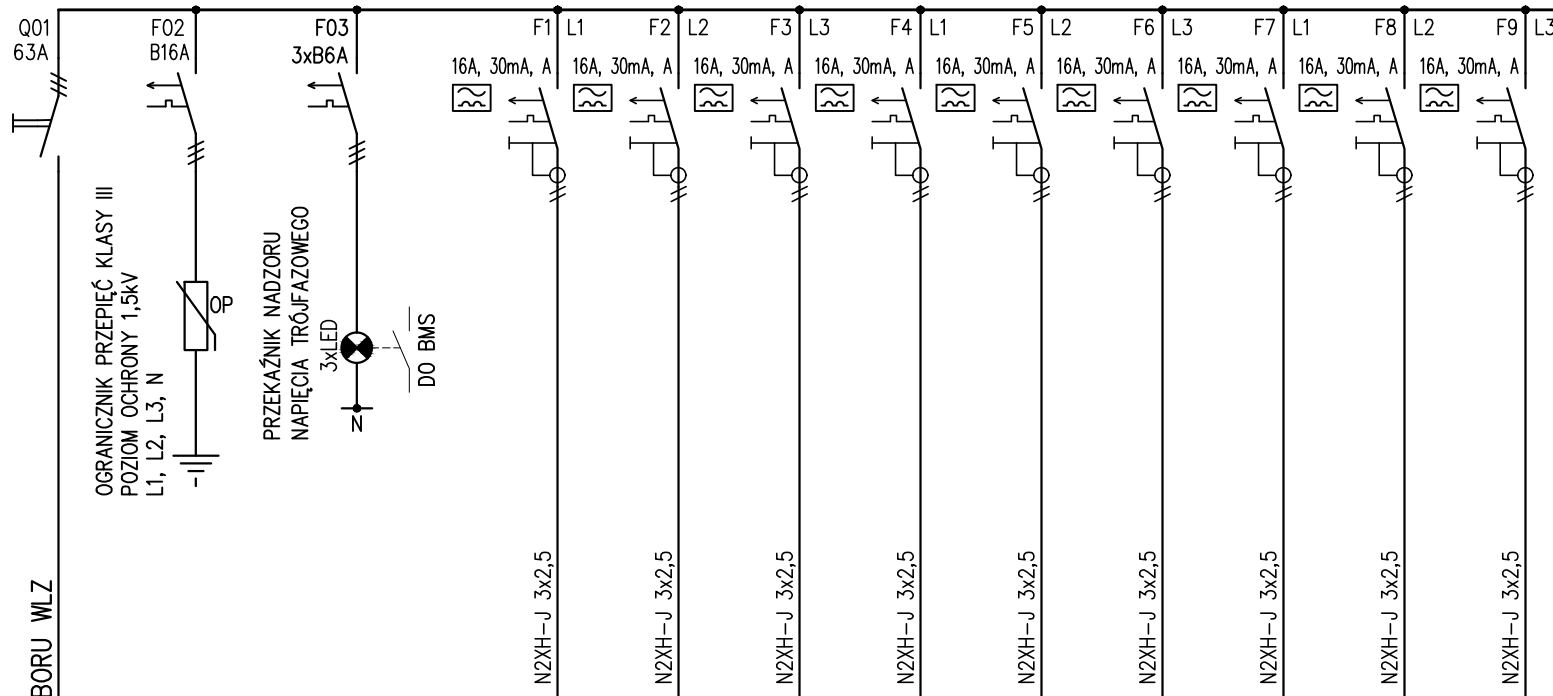

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
Pi [kW]	2,0	2,0	2,0	1,2	0,4	0,6	0,6	0,6	0,3
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY AUDIOWIZUALNEJ	ZASILANIE SZAFY AUDIOWIZUALNEJ	ZASILANIE TELEWIZORÓW	ZASILANIE STEROWNIKÓW AV	ZASILANIE GNAZD MOBILNEJ LADY	ZASILANIE GNAZD TABLICY INTERAKTYWNEJ	ZASILANIE GNAZD STANOWISK SELF CHECK-IN	ZASILANIE GNAZD STANOWISK SELF CHECK-IN

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE


TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK114 CZ.1

OPRACOWANIE:
DATA:
07.11.2025

SKALA:
—

NR RYS./REW.
2303-A-IE-P09-521

A

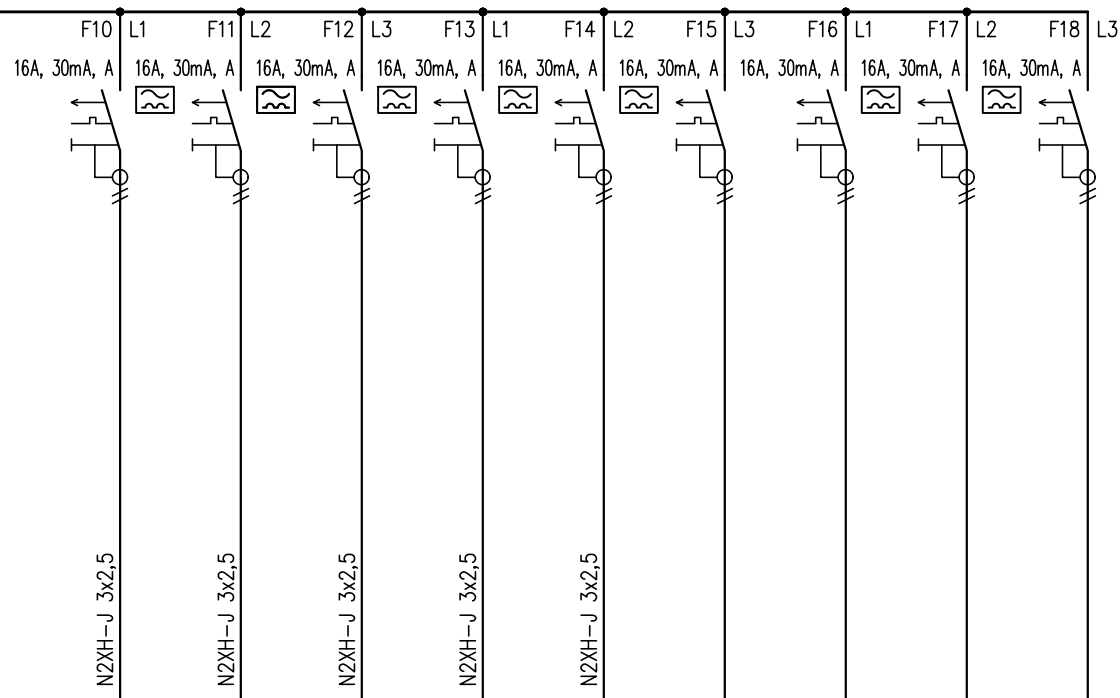

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

Pi=14kW
Pp=11kW
In= 18A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPŁYWY DO GÓRY
- 4x24 MODUŁÓW
(WxSxG: 545x755x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANYMI

NR OBWODU	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18
Pi [kW]	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-
OPIS	RECEPCJA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	RECEPCJA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	RECEPCJA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	OCHRONA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	OCHRONA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14
SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWID. Bt/6/01

PODPIS:
PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”


FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK114 CZ.2

OPRACOWANIE:
SKALA:
-
DATA:
07.11.2025
NR RYS./REW.
2303-A-IE-P09-522

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz


A

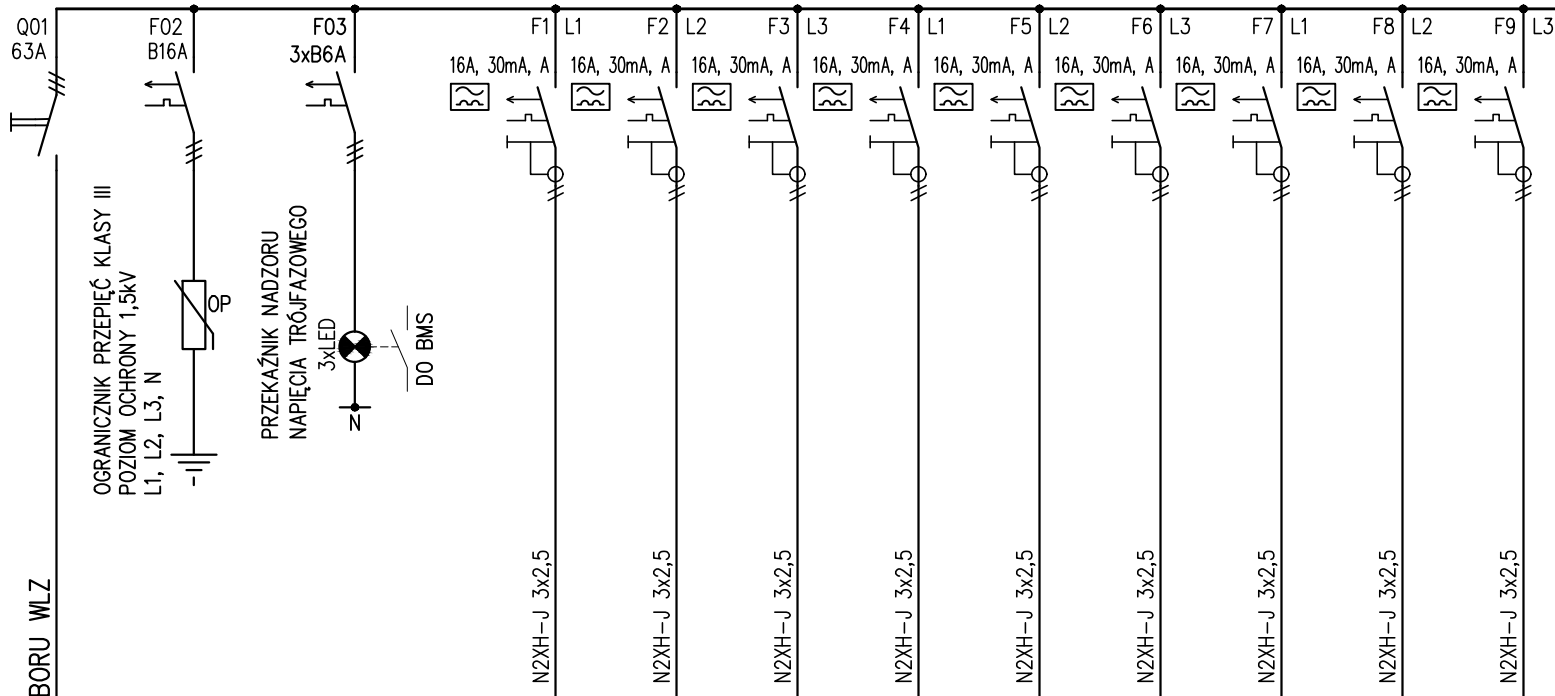

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
Pi [kW]	2,0	2,0	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	–
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	BIURO ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	BIURO ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	BIURO ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	BIURO ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	BIURO ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	REZERWA

PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA KOMPUTEROWA TK141 CZ.1	OPRACOWANIE:	SKALA: —
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bt/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	NR RYS./REW. 2303-A-IE-P09-523

A

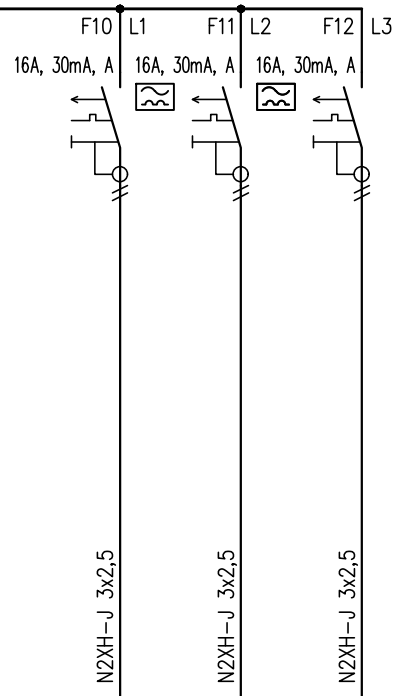

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

Pi=10kW
Pp=8kW
In= 13A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPŁYWY DO GÓRY
- 4x24 MODUŁÓW
(WxSxG: 545x755x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANymi


NR OBWODU	F10	F11	F12
Pi [kW]	-	-	-
OPIS	REZERWA	REZERWA	REZERWA

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA KOMPUTEROWA TK141 CZ.2	OPRACOWANIE:	SKALA: -
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bt/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303-A-IE-P09-524	

WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

A

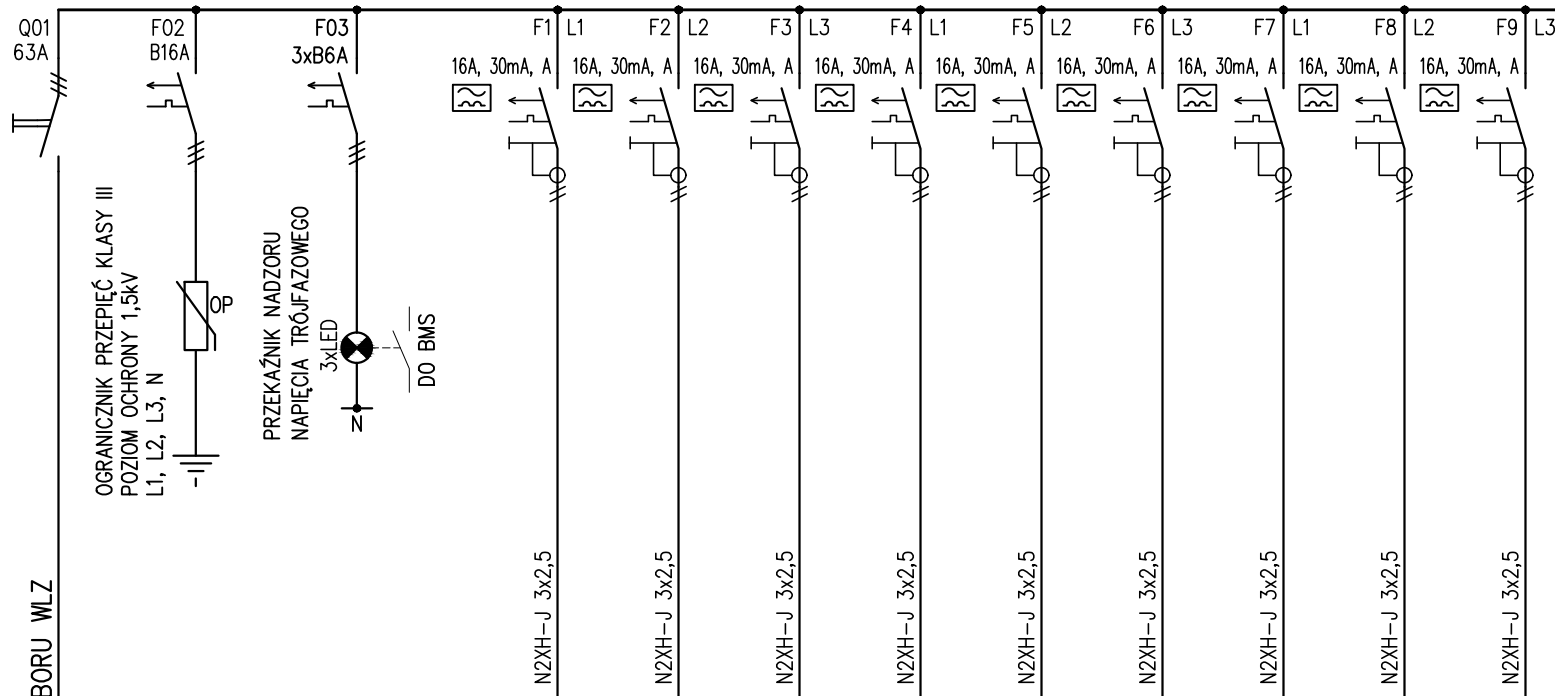[illegible]

PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UP.R. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków przypomysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA KOMPUTEROWA TK152 CZ.1	OPRACOWANIE: —
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI UP.R. BUD. NR EWID. Bt/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA: 07.11.2025	NR RYS./REW. 2303-A-IE-P09-52

