


L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

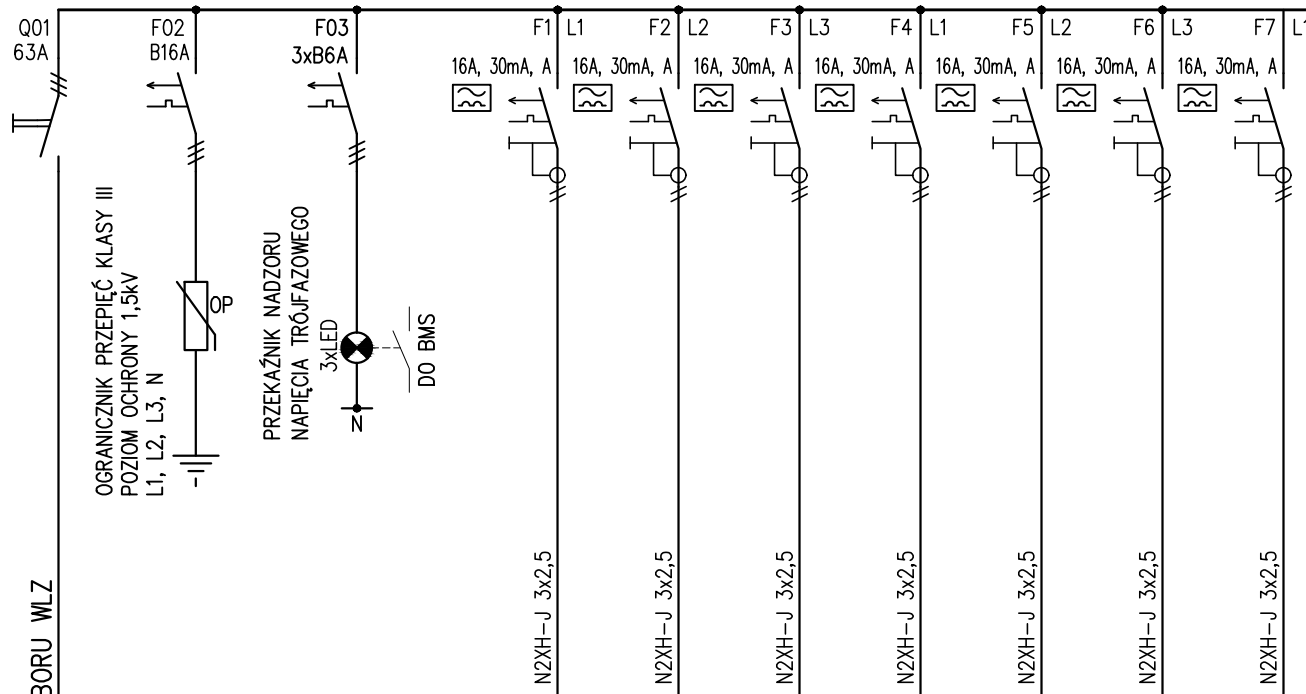

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	2,0	2,0	2,0	0,2	0,4	0,6	0,6
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY AUDIOWIZUALNEJ	ZASILANIE SKRZYŃKI DOMOFONOWEJ	ZASILANIE KONTROLERA KD	KUCHNIA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	BIURO ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIĘKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni” Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania, gastronomicznej, turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE


TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK201 CZ1

OPRACOWANIE:
SKALA:
—

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-F-IE-P09-527

A

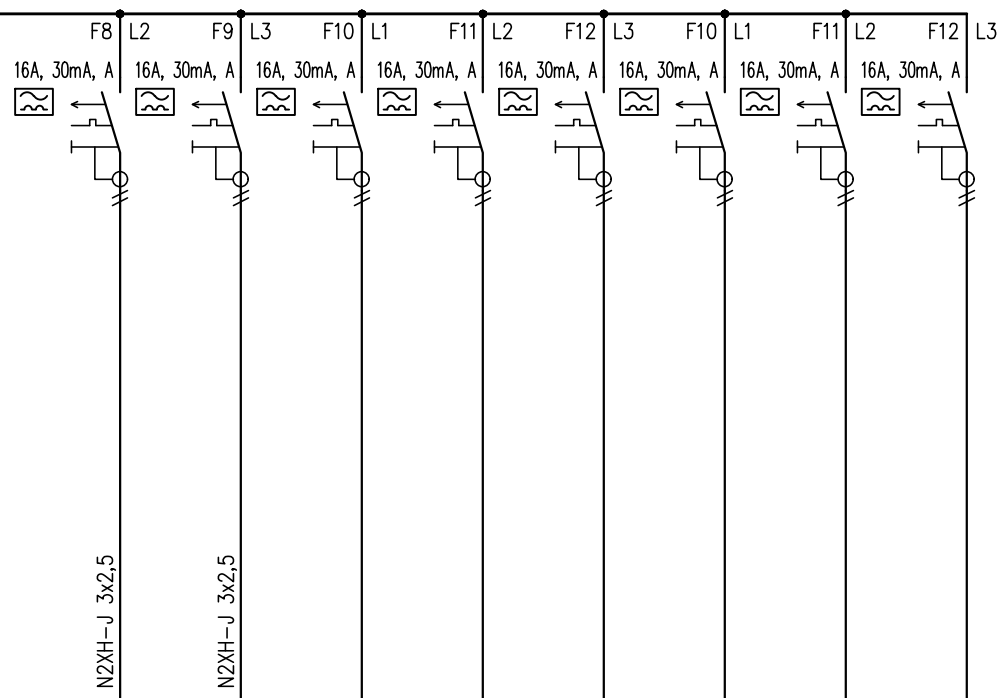

MOC ZAINSTALOWANA $P_i=10\text{kW}$
MOC PRZYŁĄCZENIOWA $P_p=8\text{kW}$
PRĄD ZNAMIONOWY $I_n=13\text{A}$

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPŁYWY DO GÓRY
- 4x24 MODUŁÓW
(WxSxG: 545x755x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANymi

NR OBWODU	F8	F9	F10	F11	F12	F10	F11	F12
Pi [kW]	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-
OPIS	BIURO ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	BIURO ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biuro, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
**SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK201 CZ2**


OPRACOWANIE:
SKALA:
-

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-F-IE-P09-528

WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

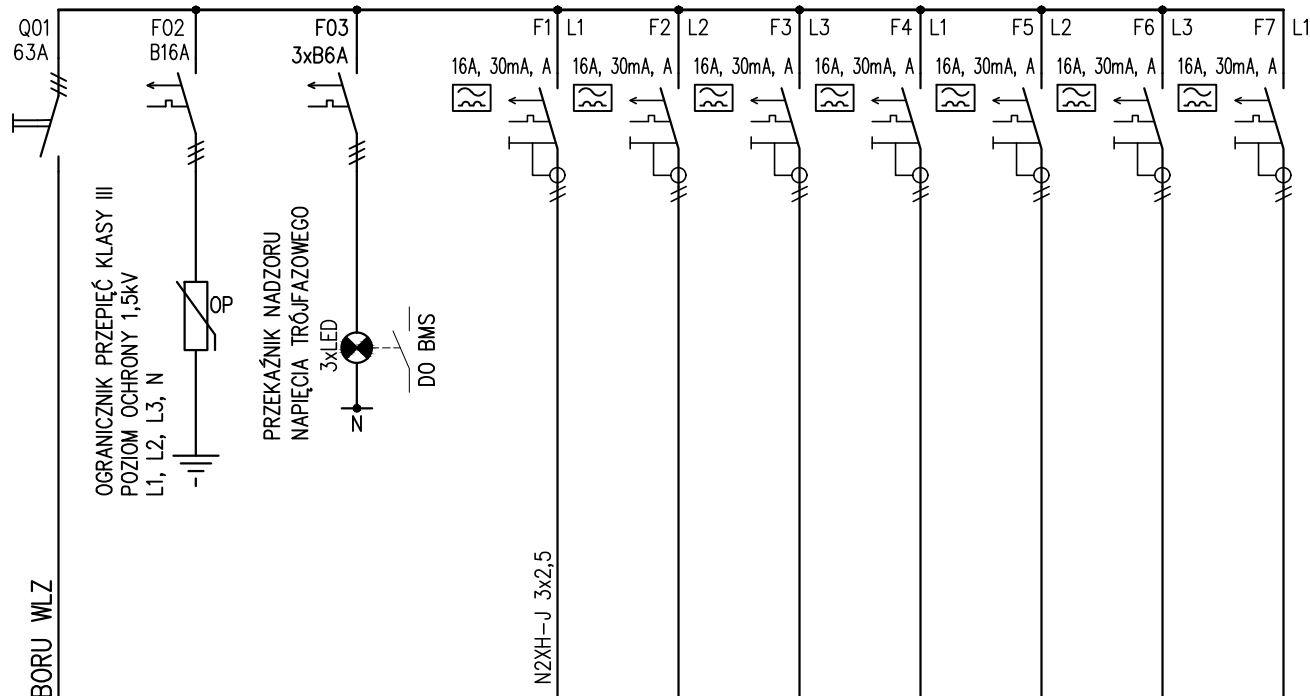

MOC ZAINSTALOWANA $P_i=3kW$
MOC PRZYŁĄCZENIOWA $P_p=2kW$
PRĄD ZNAMIONOWY $I_n=4A$

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPŁYWY DO GÓRY
- 6x12 MODUŁÓW
(WxSxG: 300x950x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANYMI

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	0,2	-	-	-	-	-	-
OPIS	ZASILANIE KONTROLERA KD	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14
SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biurowego, gastronomicznego, usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY


NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK211

OPRACOWANIE:
SKALA:
-
DATA:
07.11.2025
NR RYS./REW.
2303-F-IE-P09-529

WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

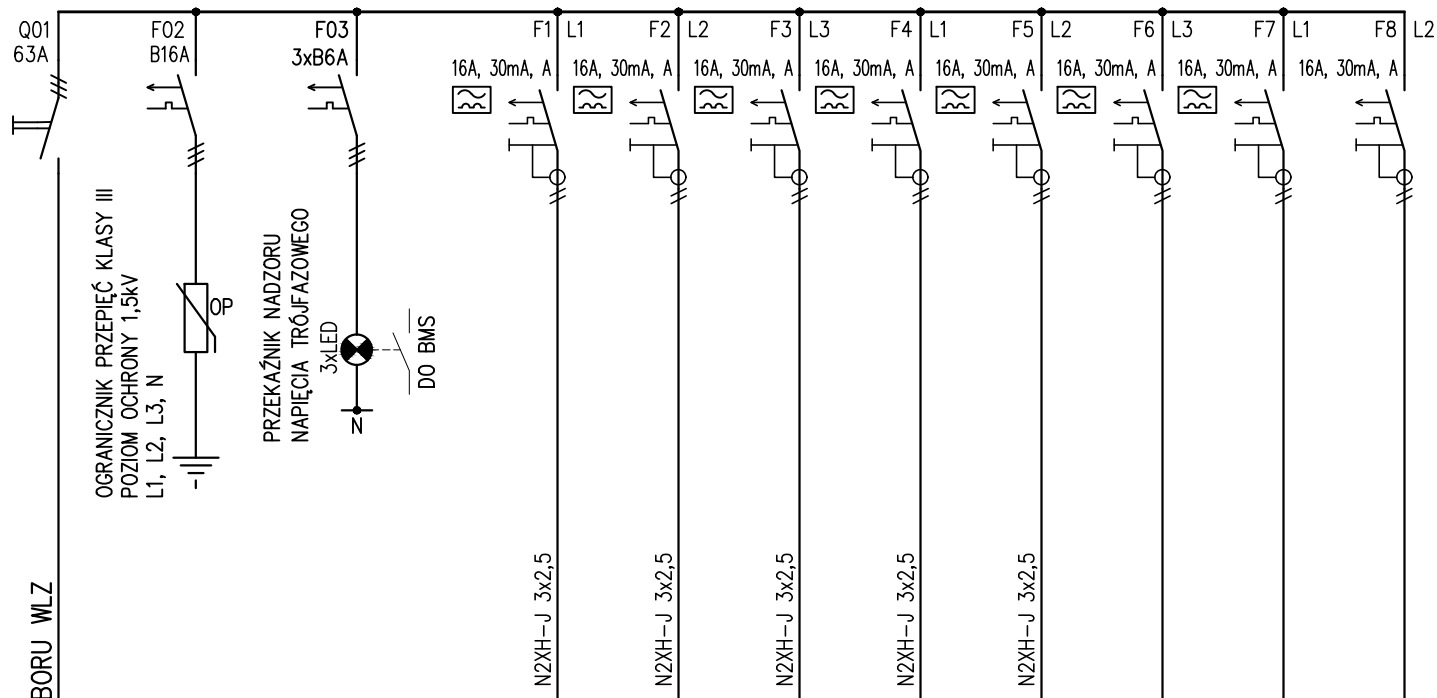

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

$P_i = 3 \text{ kW}$
 $P_p = 2 \text{ kW}$
 $I_n = 4 \text{ A}$

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S


UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWI CZY KAMI:
– STOPIEŃ OCHRONY IP30
– KLASA OCHRONNOŚCI II
– ZASILANIE OD DOŁU
– ODPLYWY DO GÓRY
– 6x12 MODUŁÓW
(WxSxG: 300x950x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRECANYMI

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Pi [kW]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	–	–	–
OPIS	PUNKT POS ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	PUNKT POS ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	PUNKT POS ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	PUNKT POS ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	PUNKT POS ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	REZERWA	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biurowego, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA KOMPUTEROWA TK212	OPRACOWANIE: DATA: 07.11.2025	SKALA: —
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYS./REW. 2303-F-IE-P09-530	

PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków porzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na formę usługowego towarzyszacego fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biuro, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA KOMPUTEROWA TK213 CZ1	OPRACOWANIE:	SKALA: —
	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	NR RYS./REW. 2303-F-IE-P09-531

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

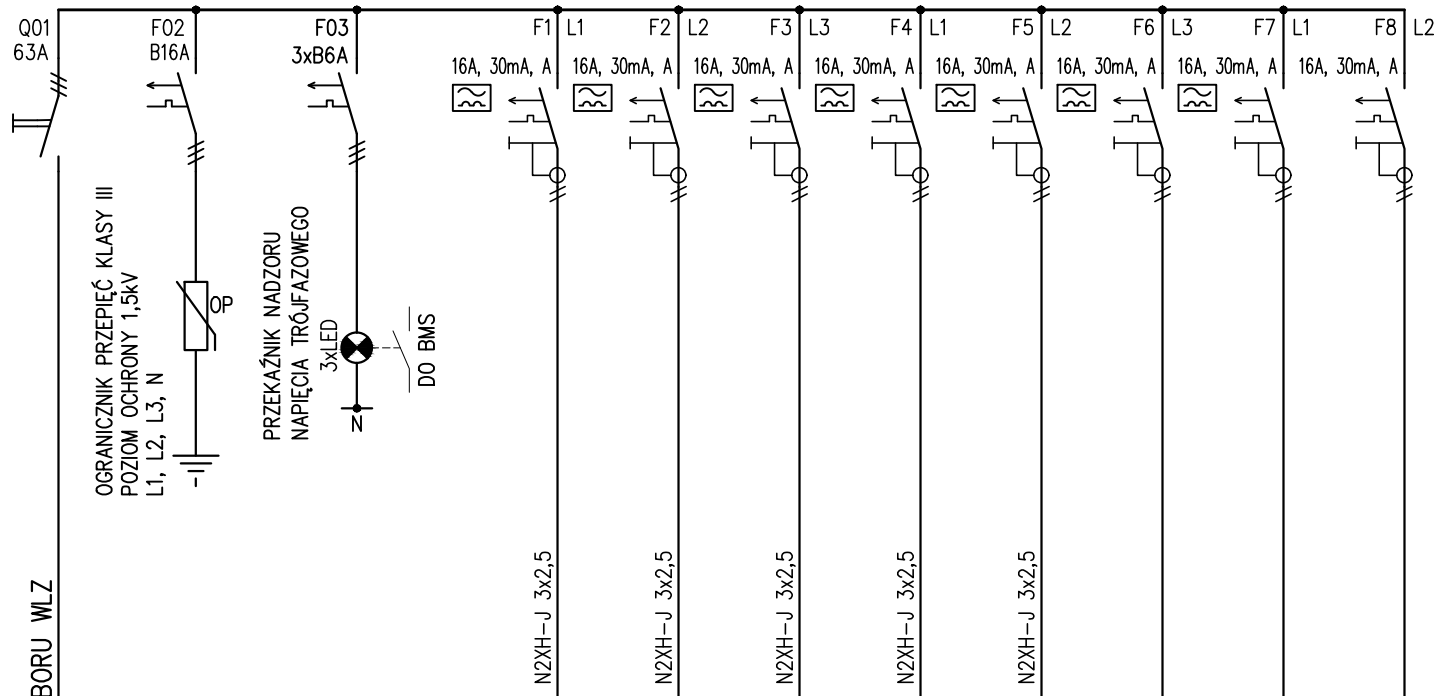

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

Pi=5kW
Pp=4kW
In= 8A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPŁYWY DO GÓRY
- 6x12 MODUŁÓW
(WxSxG: 300x950x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANYMI

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Pi [kW]	2,0	0,4	0,7	0,7	0,7	-	-	-
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE KONTROLERA KD	RECEPCJA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	RECEPCJA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	RECEPCJA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	REZERWA	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK221

OPRACOWANIE:


SKALA:
-

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-F-IE-P09-533

WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

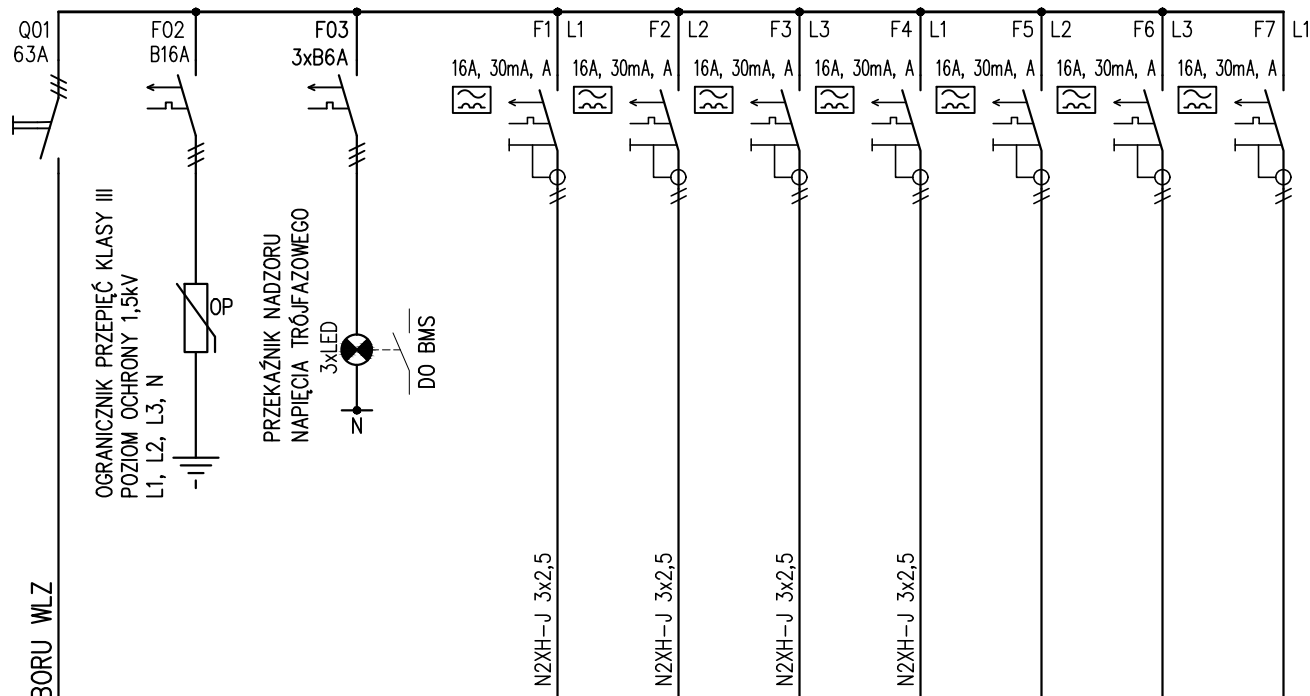

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRAD ZNAMIONOWY

$P_i = 7 \text{ kW}$
 $P_p = 6 \text{ kW}$
 $I_n = 9 \text{ A}$

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S


UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWI CZKAMI:
– STOPIEŃ OCHRONY IP30
– KLASA OCHRONNOŚCI II
– ZASILANIE OD DOŁU
– ODPIŁY DO GÓRY
– 6x12 MODUŁÓW
(WxSxG: 300x950x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANYMI

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	2,0	2,0	2,0	0,7	–	–	–
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY AUDIOWIZUALNEJ	RECEPCJA ZASILANIE GNIĄZD KOMPUTEROWYCH	REZERWA	REZERWA	REZERWA

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBJEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biuro, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA KOMPUTEROWA TK222	OPRACOWANIE:	SKALA: —
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bt/6/01	PODPIS:	NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA: 07.11.2025			
							NR RYS./REW. 2303–F–IE–P09–534

WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

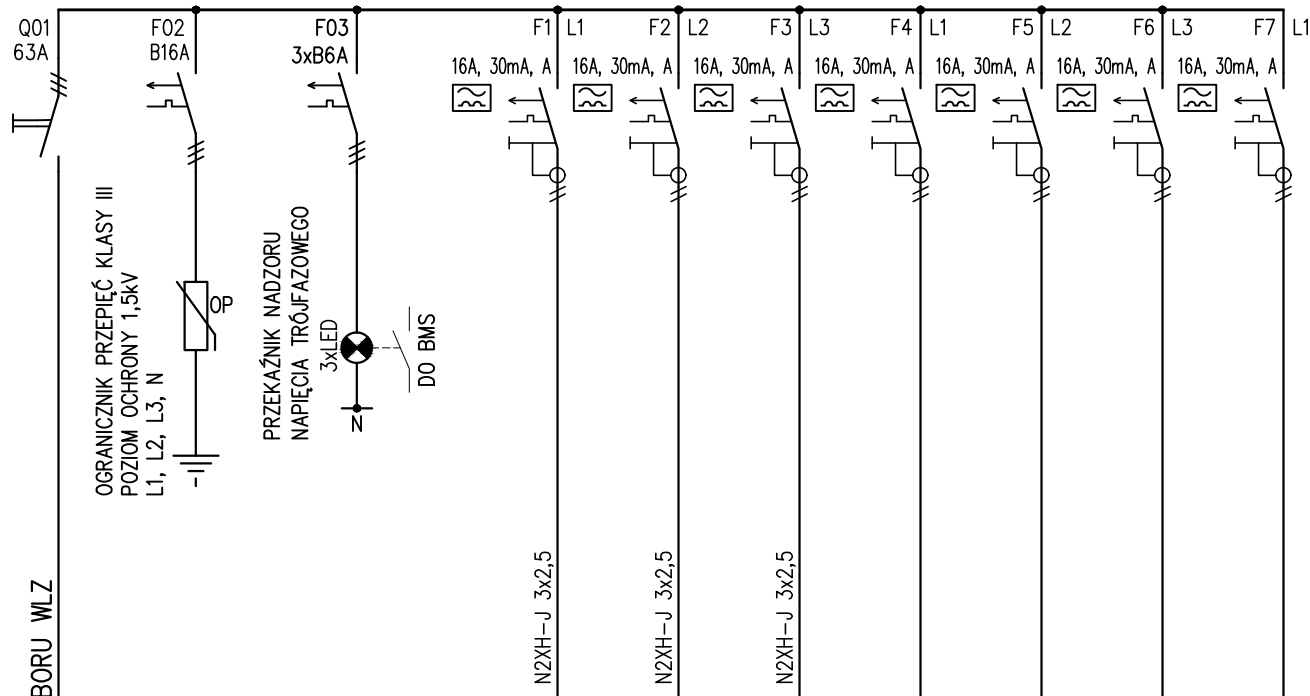

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

Pi=7kW
Pp=6kW
In= 9A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPIŁY DO GÓRY
- 6x12 MODUŁÓW
(WxSxG: 300x950x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANymi

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	2,0	2,0	0,7	-	-	-	-
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	POKÓJ TRENERA ZASILANIE GNIAZD KOMPUTEROWYCH	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14
SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:
PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biurowego, gastronomicznego, usług zdrowotnych z zagospodarowaniem terenu”


FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK223

OPRACOWANIE:
SKALA:
-
DATA:
07.11.2025
NR RYS./REW.
2303-F-IE-P09-535

WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

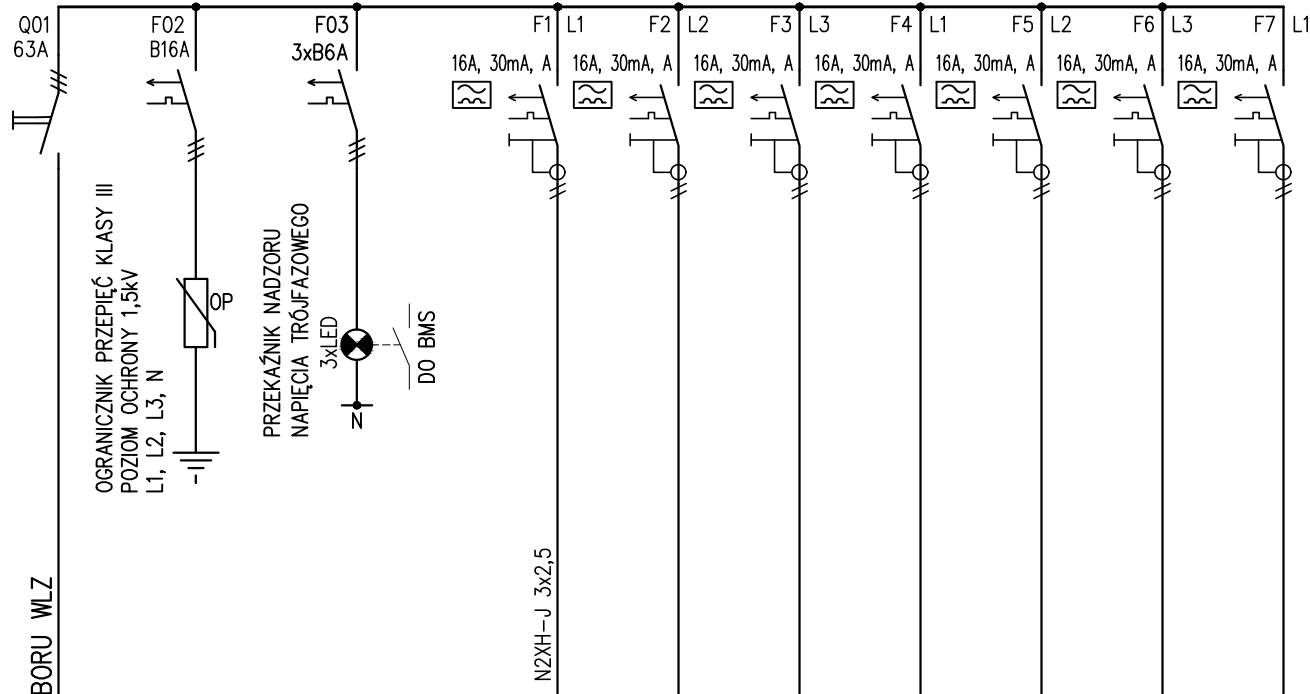

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

$$\begin{aligned} P_i &= 3 \text{ kW} \\ P_p &= 2 \text{ kW} \\ I_n &= 4 \text{ A} \end{aligned}$$

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S


UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPŁYWY DO GÓRY
- 6x12 MODUŁÓW
(WxSxG: 300x950x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANymi

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	2,0	–	–	–	–	–	–
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m.in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA KOMPUTEROWA TK271	OPRACOWANIE:	SKALA: —
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:	NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA: 07.11.2025			
			NR RYS./REW. 2303-F-IE-P09-536				

WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

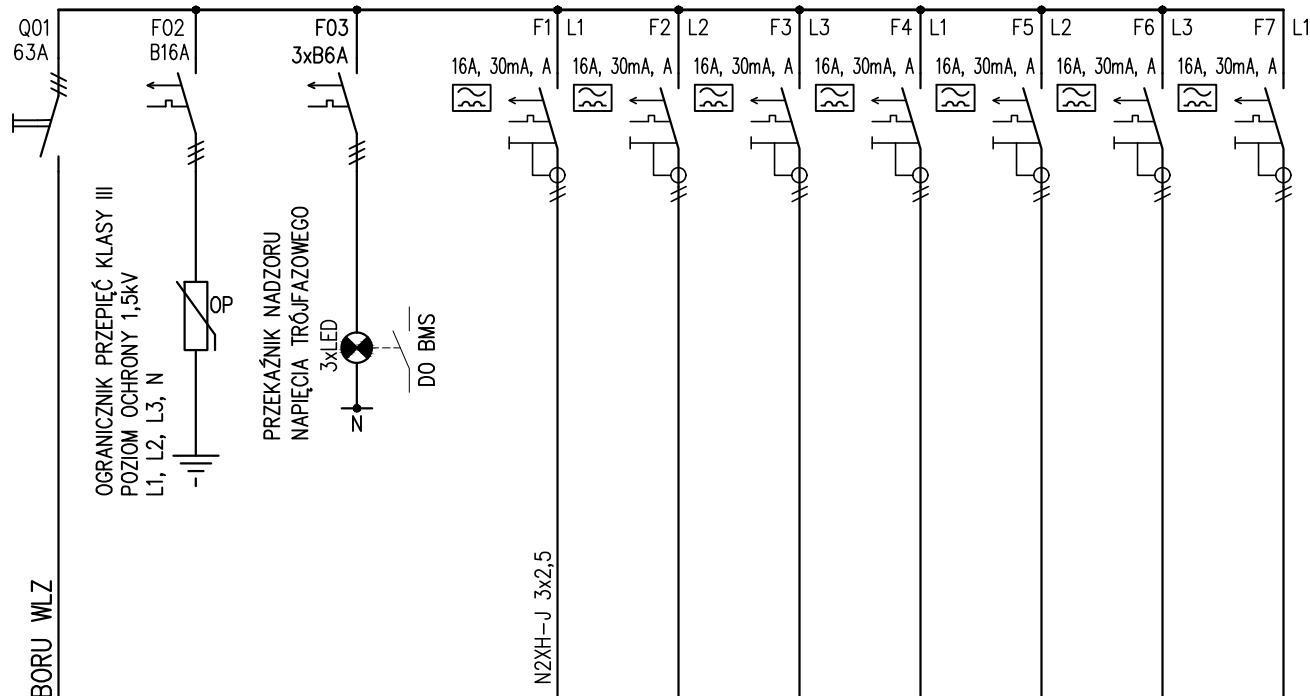

MOC ZAINSTALOWANA $P_i=3\text{kW}$
MOC PRZYŁĄCZENIOWA $P_p=2\text{kW}$
PRĄD ZNAMIONOWY $I_n=4\text{A}$

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPŁYWY DO GÓRY
- 6x12 MODUŁÓW
(WxSxG: 300x950x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANYMI

NR OBWODU	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Pi [kW]	2,0	-	-	-	-	-	-
OPIS	ZASILANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14
SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biurowego, gastronomicznego, usług zdrowotnych z zagospodarowaniem terenu”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KOMPUTEROWA TK272

OPRACOWANIE:
SKALA:
-
DATA:
07.11.2025
NR RYS./REW.
2303-F-IE-P09-537