


L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

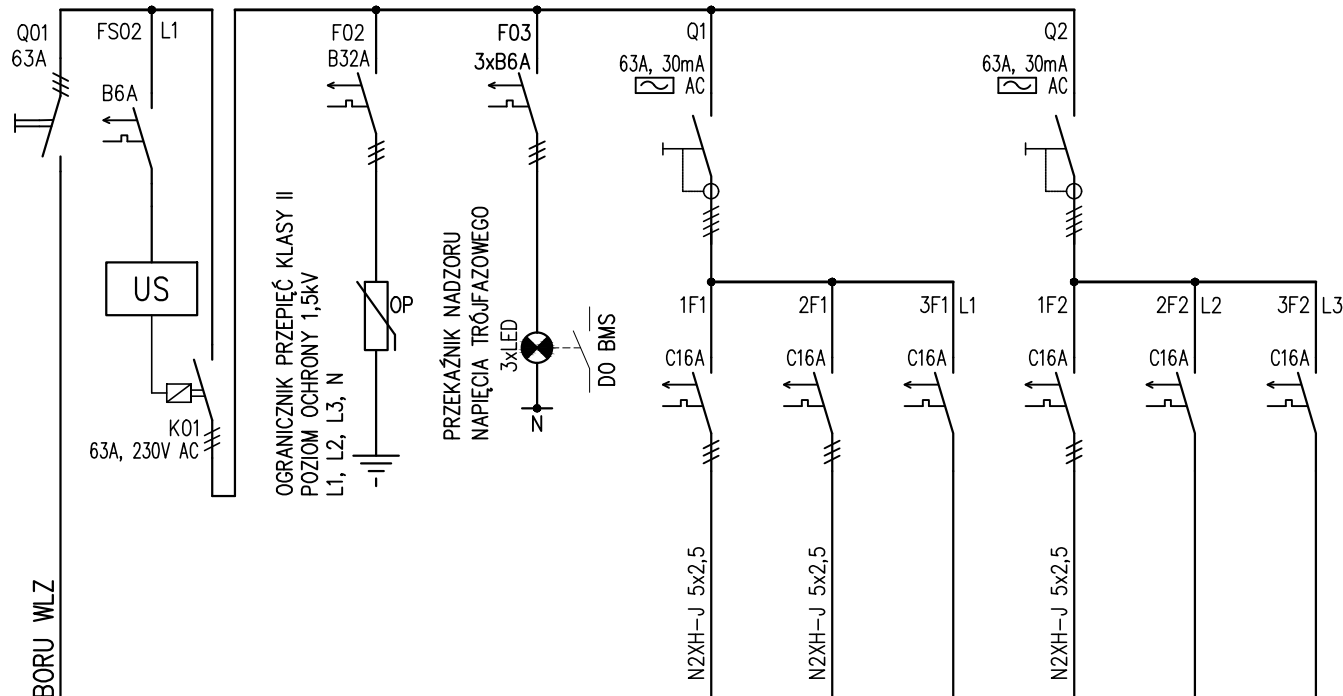

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

Pi=18kW
Pp=13kW
In=20A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPŁYWY DO GÓRY
- 3x24 MODUŁÓW
(WxSxG: 545x605x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANYMI

NR OBWODU	1F1	2F1	3F1	1F2	2F2	3F2
Pi [kW]	6,0	4,0	-	7,5	-	-
OPIS	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	REZERWA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	REZERWA	REZERWA

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MICHAŁ MORYC
UPR. BUD. NR EWD. MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI
UPR. BUD. NR EWD. Bt/6/01

PODPIS:

PODPIS:

OBIEKT:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biuro, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT
TABLICA KLIMATYZACJI TKL201 CZ. 1


OPRACOWANIE:
SKALA:
-

DATA:
07.11.2025

NR RYS./REW.
2303-F-IE-P09-401

WLZ: WG TABELI DOBORU WLZ

L1, L2, L3, N, PE 3x230/400V, 63A, 50Hz

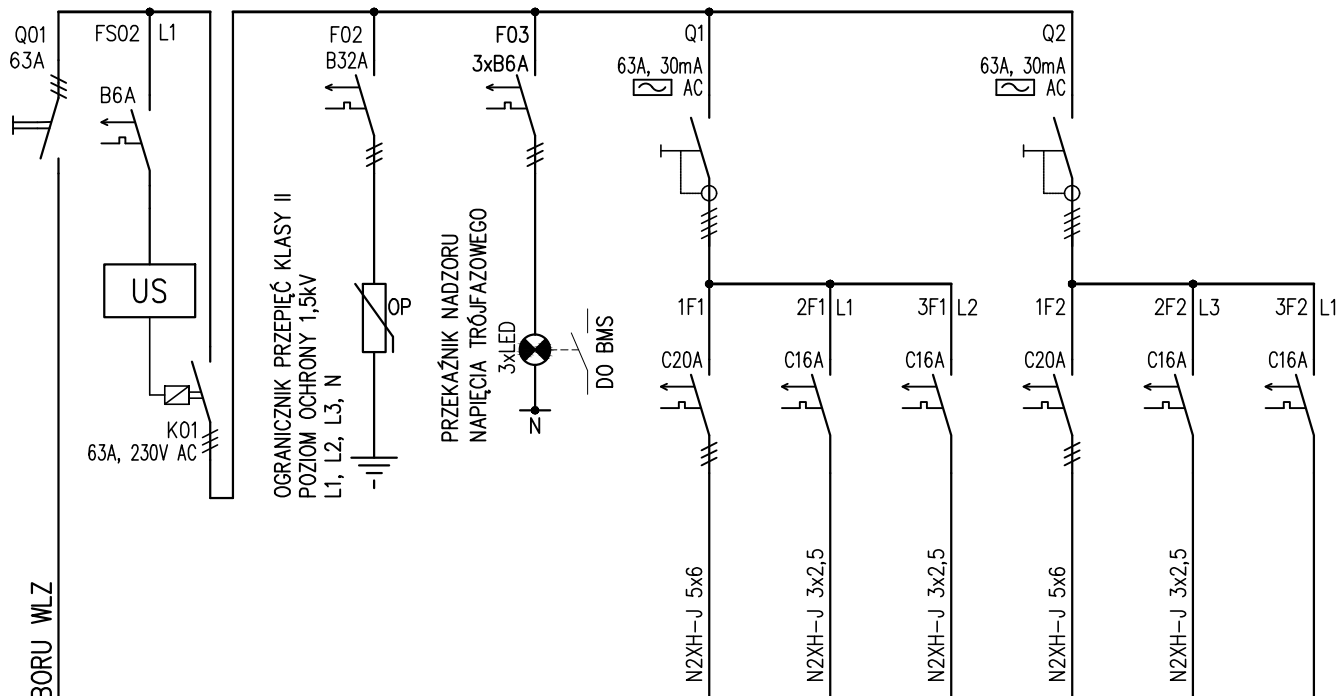

MOC ZAINSTALOWANA
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
PRĄD ZNAMIONOWY

$P_i = 20 \text{ kW}$
 $P_p = 14 \text{ kW}$
 $I_n = 22 \text{ A}$

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
– STOPIEŃ OCHRONY IP30
– KLASA OCHRONNOŚCI II
– ZASILANIE OD DOŁU
– ODPLĄWY DO GÓRY
– 3x24 MODUŁÓW
(WxSxG: 545x605x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANymi

NR OBWODU	1F1	2F1	3F1	1F2	2F2	3F2
Pi [kW]	8,6	0,8	0,8	8,6	0,8	–
OPIS	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI	REZERWA

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBJEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania północnej części zespołu budynków przemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki” na funkcje usługowe towarzyszące fundacji, tj.: funkcje kultury (m. in. muzeum), nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biuro, handlu, gastronomii oraz usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu”	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA KLIMATYZACJI TKL202 CZ. 1	OPRACOWANIE:	SKALA: —
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. BI/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	NR RYS./REW. 2303–F–IE–P09–403

