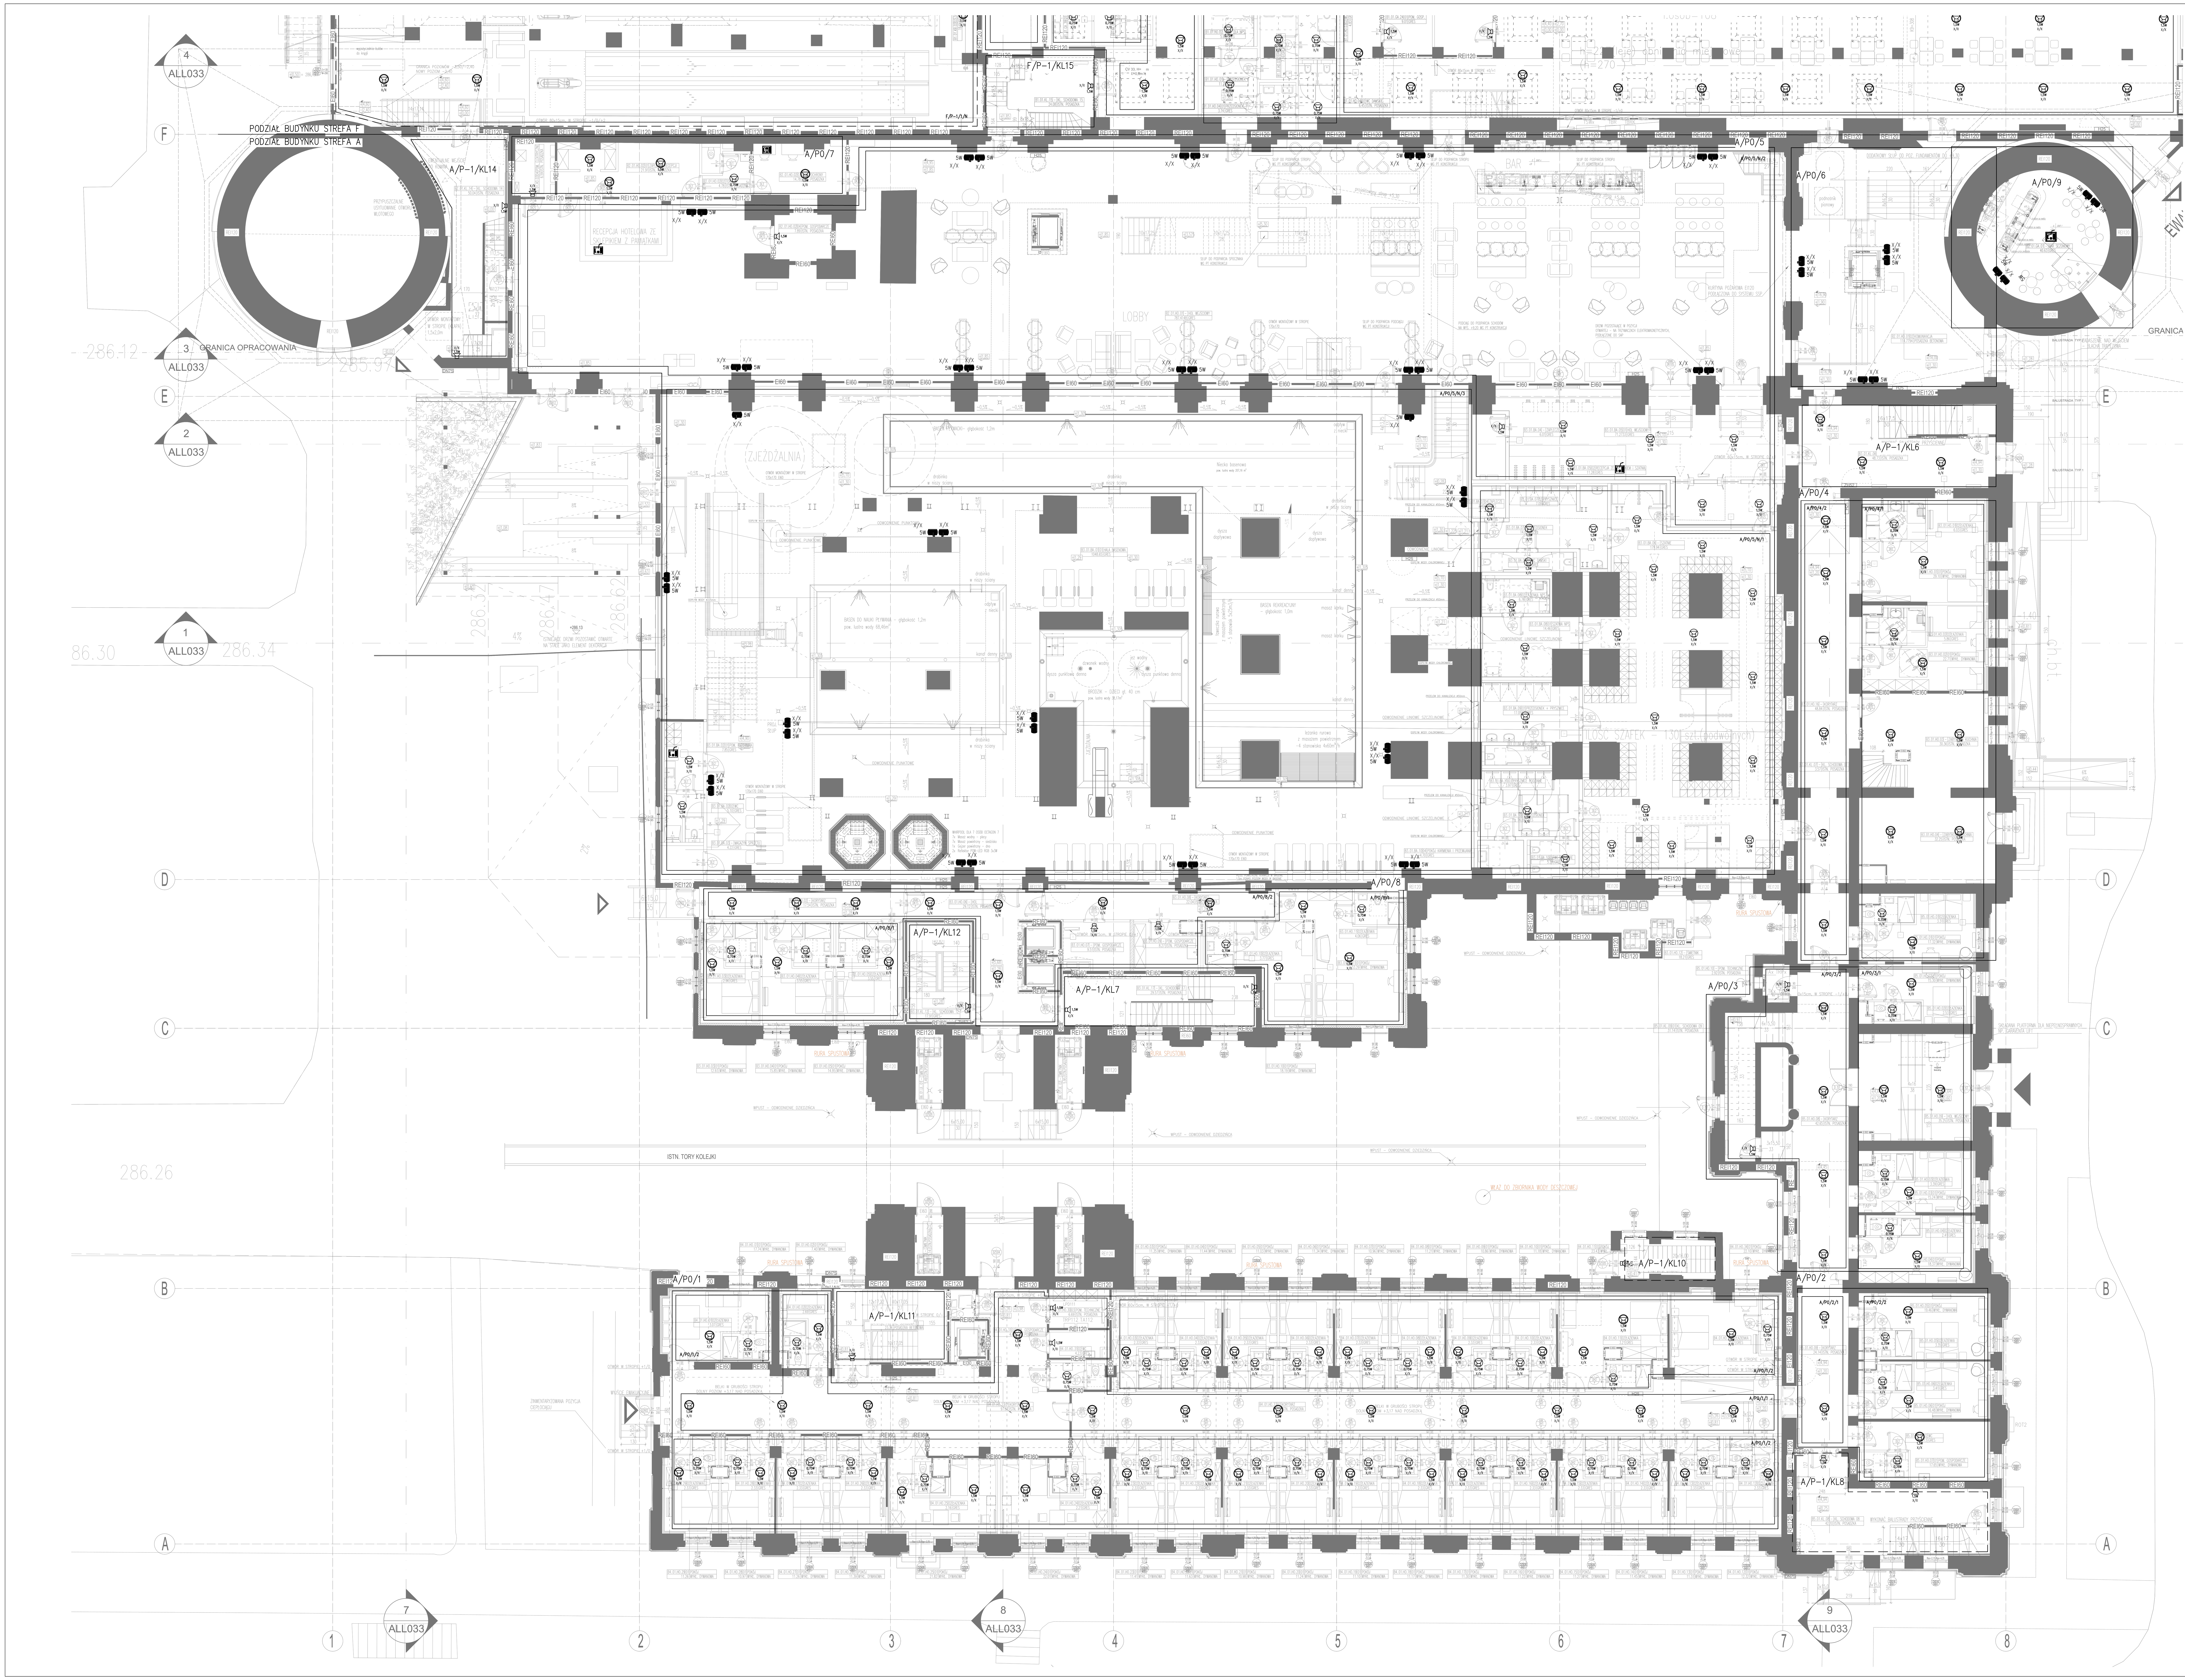

OZNACZENIA:

- GŁOŚNIK PRZYSTOSOWANY DO MONTAŻU DO STROPU
- GŁOŚNIK PRZYSTOSOWANY DO MONTAŻU W SUFICIE PODWIESZANYM
- GŁOŚNIK NAŚCIENNY TYP A
- GŁOŚNIK TUBOWY TYP A
- MIKROFON INROFMACYJNY SYSTEMU DSO
- MIKROFON ALARMOWY SYSTEMU DSO
- MIKROFON INROFMACYJNY SYSTEMU DSO

[W] - MOC ZACZEPU GŁOŚNIKA
X/X - NUMER ELEMENTU LINII

UWAGI:
LOKALIZACJA GŁOŚNIKÓW DSO W POKOJACH HOTELOWYCH WG INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ARANŻACJI WNĘTRZ. ROZMIESZCZENIE GŁOŚNIKÓW ORAZ ZASTOSOWANY TYP, NALEŻY ZWERFIKOWAĆ NA BUDOWIE WZGLĘDEM ARCHITEKTURY ISTNIEJĄCEGO BUDUNKU. URZĄDZENIA DSO W STREFIE NARAŻONYCH NA USZKODZENIE (NP. STREFA BOISK) NALEŻY CHRONIĆ PRZED POTENCJANYM USZKODZENIEM MECHANICZNYM NP. OBUDOWAĆ SIATKĄ.

Inwestor: „ARCHE" S.A., ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl

Pracownia wiodąca: BULAK Sp. z o.o., ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308, 04-392 Warszawa, bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Inwestycja: Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budowę parkingów zewnętrznych, przebudowę drogi pożarowej, rozbiórkę części budynku maszynowni od strony południowej

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"

Adres: Kosynierów 34, 41-907 Bytom; Działki ew. nr: 1787/9, 1709/9, 1710/9, 970/9 obręb Szombierki

Projektant: mgr inż. Michał Moryc — MAZ/0279/PWOE/14

Zespół projektowy: mgr inż. Jakub Kowalczyk; mgr inż. Maciej Lewandowski; mgr inż. Bogumił Błaszczyk; inż. Michał Kościuk

Sprawdzający: mgr inż. MARIUSZ BAGIŃSKI — BI/6/01

Przedmiot: CZĘŚĆ POŁUDNIOWA - RZUT PARTERU
INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

Specjalność	Faza
TELETECHNICZNA	PROJEKT WYKONAWCZY

DATA	SKALA
2025-11-07	1:100

REWIZJA	NUMER RYSUNKU
00	1303-A-ITP-P02-303